

やちよ 上下水道だより

第34号

令和5年
(2023年)
3月1日

- 給水人口 202,781人
- 給水普及率 99.2%
- 下水道処理区域内人口 189,234人
- 下水道普及率 92.5%
(令和4年9月30日現在)

災害に強い上下水道をめざして

災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。地震などによる水道施設の被災に伴う断水や、大雨による浸水被害に対応するため、八千代市上下水道局では、給水拠点となる緊急用貯水槽や、雨水排水施設の整備を進めています。



災害時に備え、緊急用貯水槽を整備します

現在、災害時の給水拠点として、市内に容量100m³(10万L)の緊急用貯水槽を2か所(勝田台中央公園と西八千代調理場の敷地内)に備えています。現在、3か所目の緊急用貯水槽(容量100m³)を市役所敷地内の地下【写真下 部分】に整備するための工事を行っています。この容量100m³は、約1万人が3Lの水を3日間使用できる量となります。

災害などにより水道施設が被災し、断水となった場合、この貯水槽から飲料水を市民の方々に提供することができます。

緊急用貯水槽設置工事に伴う 駐車場ご利用のご案内

緊急用貯水槽設置工事のため、市役所敷地内の一部を閉鎖しています(閉鎖期間は、2月下旬から6月下旬までを予定)。このため、市役所敷地内北側駐車場と南側駐車場との間は車両の通行ができませんので、ご協力をお願いします。なお、北側駐車場と南側駐車場との間は徒歩及び車椅子での移動は可能です。

▼平成24年度に勝田台中央公園に設置された緊急用貯水槽(腐食防止のため、被覆材を巻いて設置しています。)



いざという時のため、ご家庭でも1人1日3L×家族の人数×3日分を目安に水の備蓄にご協力ください。

【水道水の備蓄方法】

沸騰させたり、浄水器を通すことで、水道水の塩素の効果がなくなることがありますので、そのままの水道水を容器に保存してください。容器は直射日光があたらない場所で保管し、夏季は3日間、冬季は5日間を目安に入れ替えをしましょう。



▲市役所敷地内、緊急用貯水槽設置工事箇所

: 一般車両通行止めバリケード

八千代1号幹線沿線地域の浸水被害を軽減するため、雨水貯留施設などを整備しています


一連の工事が完成すると、平成25年10月の台風26号と同等の降雨(61.5mm/h)であっても、家屋の床上浸水被害の抑制が図られます。今後は工事で切り回しをした水道・ガス管などの復旧を行い、最後に路面の復旧を行います。

大和田南小学校の校庭の地下に、貯留量15,500m³の調整池が整備されています。(令和元年10月に完成)

調整池内部の様子▶



▲調整池を上から見たイメージ図

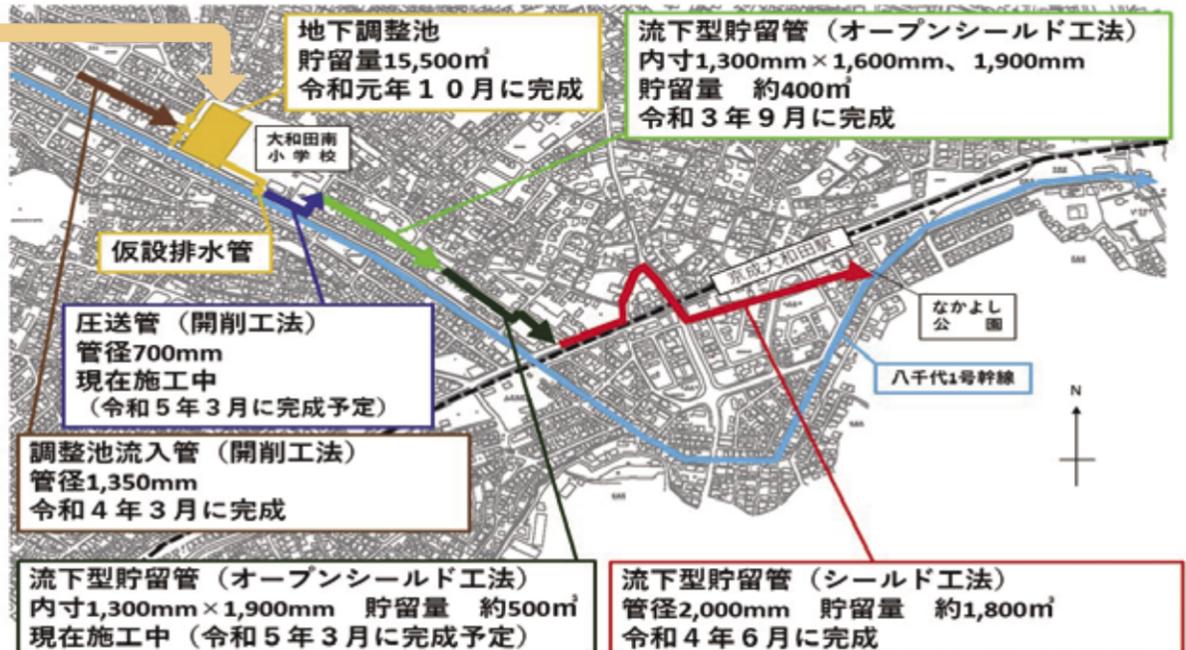

宅地内での漏水を確認することができます



各ご家庭には写真(上)のような、水道メータボックスがあります。ボックスのフタを開けると写真(下)のような水道メータを見ることができます。

■漏水の確認方法

- ①宅地内の蛇口を全て閉めます。
- ②水道メータを確認します。
- ③水道メータの上にある銀色の小さな円盤(パイロット)が回転していたら、漏水の可能性あります。

水道メータより宅地側の水道管は、お客様の管理となりますので、漏水を確認した場合は、八千代市指定給水装置工事事業者(下記の市ホームページをご覧ください)に修理を依頼してください。



▲水道メータボックス

▲水道メータ

【八千代市指定給水装置工事事業者】

<https://www.city.yachiyo.chiba.jp/801000/page000026.html>



水質検査計画に基づく検査を行い、安全でおいしい水道水をお届けしています

水質検査計画とは、水質検査の「項目」「場所」「回数」などを定めたもので、毎年3月に策定しています。

上下水道局では、水道法で定められた水質基準51項目のほか、より質の高い水道水を供給するための項目も検査しています。なお、水質基準は最新の科学的知見に従い定期的に見直されるため、改正の動向を把握して水質検査計画に反映します。

検査対象は水道水のみならず水源までを含めており、適切な頻度・時期を選定し効果的な水質監視を実施しています。

詳しい内容は、上下水道局上水道課、市役所法務課情報公開班のほか、市ホームページからも閲覧することができます。

【水質検査の概要】

	検査の対象	詳細な検査	簡易な検査
浄水(水道水)	各給水区域の末端給水栓(全7か所)	年12回	毎日
	浄・給水場の配水(全7か所)	年2回	毎日
浄水(消毒前)	浄水場の着水井(全6か所)	年4回	-
	水源の井戸(全32か所)	年2回	-

詳細な検査:北千葉広域水道企業団に分析を依頼し実施

簡易な検査:自主検査にて実施(色、濁り、消毒の残留効果)

【水道水の水質情報】

<https://www.city.yachiyo.chiba.jp/802000/page000026.html>



水道メータの取替にご協力ください

上下水道局では、水道メータの取替を定期的に行っています。取替の際は、事前にハガキにて取替予定期間などをお知らせします。なお、この取替作業について、お客様の費用負担はありません。

【以下のことについてご協力ください】

- 作業中は一時断水状態となります。※作業時間は10分から15分程度です。
 - メータボックスの上には荷物などを置かないようにしてください。
 - ご不在の場合でも、取替させていただきます。
- なお、この取替作業は、委託施工業者である(株)八千代市水道サービスが行っています。

八千代市の指定を受けた工事店をご利用ください

上下水道の新設や増設、改造、撤去、修理をする場合は、必ず八千代市の指定を受けた工事店にお申し込みください。

指定を受けていない工事店に工事を依頼されますと、無資格または無届工事となり、水をご使用になれない場合がありますのでご注意ください。

下水道に油を流さないでください

下水道に油を流すと、冷えて固まり排水溝や下水道(汚水管)を詰まらせる原因となります。

調理器具や食器などについた油は紙などで拭き取ってから洗いましょう。



▲油が冷えて固まり下水道(汚水管)上部に付着している様子
調理で残った油はそのまま流さず、新聞紙などに染み込ませて「可燃ごみ」として捨ててください。下水道施設の適正な利用に、ご協力をお願いします。

※使用済みの食用油は、市役所クリーン推進課、清掃センター、各公民館で受け入れを行っています。持ち込み可能な油などの情報は、市ホームページでご確認ください。
<https://www.city.yachiyo.chiba.jp/124000/page000021.html>



マンホールカードを配布しています

マンホールカードは、地域によってデザインの異なるマンホール蓋を、全国同じ規格のコレクションカードにしたものです。本市では、下水道事業着手50周年及び市制施行50周年を記念して設置したカラーマンホール蓋を載せたカードを制作し、平成30年4月から配布を行っています。ぜひ、カードを手にとって、八千代市のカラーマンホール蓋をご覧ください。



八千代市上下水道局 住所:八千代市大和田新田312-5 電話:047-483-6155	配布場所		配布時間 午前9時から 午後5時
	平日	1階 給排水相談課	
	土曜・日曜 祝日	正面玄関インターホンを押していただくと、 当直者が対応します。	

マンホールカードに関するお問い合わせは、上下水道局下水道課へ(電話:047-482-0924)

- 注意事項**
- 上記配布場所でのみ配布しています。
 - 年末年始(12月29日から1月3日)は配布していません。
 - 配布時、アンケートにご協力をお願いします。
 - 枚数に限りがありますので、在庫が少なくなった際は、ホームページでお知らせします。
 - 「平日」と「土曜・日曜・祝日」で配布方法が異なります。
 - カードは無料ですが、お一人様1枚となります。
 - 郵送や予約はできません。

表面にはマンホール蓋の写真と位置情報などが、裏面にはデザインの由来が記載されています。配布開始から令和4年12月末までの期間で、6,600枚のカードを配布しました。このうち半数以上の3,677枚を県外の方に配布しており、北海道から九州地方まで、遠方の方々も八千代市に足を運んでいただいています。

一部の金融機関で水道料金・下水道使用料などの窓口収納が終了

令和5年4月1日(土)から下記金融機関の窓口で水道料金・下水道使用料などのお支払いができなくなります(口座振替は継続します)。納付書で支払う方は、納付書に記載のある他の金融機関をご利用ください。

【窓口収納が終了する金融機関】

- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行



● 土日・祝日、早朝・夜間の漏水及び給水装置の故障・修理の連絡先

(株)八千代市水道サービス 電話:047-485-6656
※平日の午前8時30分~午後5時15分は、上下水道局給排水相談課へ(電話:047-483-6155)

● 水道の開・閉栓及び水道料金・下水道使用料の問い合わせ先

(お問い合わせの際には ①住所 ②氏名 ③検針票及び納入通知書に記載のある使用者番号をお知らせください)
窓 口:上下水道局お客様センター
住 所:八千代市大和田新田312-5 上下水道局1階
営業時間:月~土(日曜・祝日・振替休日・年始(1/1~1/3)は休み)
午前8時30分~午後6時
電 話:047-409-8655
※長期不在(2か月以上)の際は閉栓のご連絡をお願いします。

● インターネットで水道の使用開始・中止の届出ができます。

東京電力エナジーパートナー(株)の「引越れんらく帳」を利用して、連携している事業者の電気・ガス・水道の使用開始・中止の届出をインターネットで行えます。

■引越れんらく帳 <https://www.hikkoshi-line.com/>

● 公共下水道利用の井戸水使用の方へ

井戸水使用の方で、使用人数に変更があったときは、上下水道局給排水相談課(電話:047-483-6155)へご連絡ください。

やちよ上下水道だよりに関するご意見・ご感想は、
八千代市上下水道局経営企画課まで
住所:八千代市大和田新田312-5 電話:047-483-6572



八千代市
上下水道局ホームページ