

令和4年度 水質検査結果



「水道水は安全」。その信頼に応え、いつも安全な水をお届けできるよう、八千代市上下水道局では、定期的な水質検査を実施しています。

八千代市イメージキャラクター やっち

八千代市上下水道局

目 次

水源の種類	1
水質検査の項目と頻度	1
水質検査の方法	1
浄水場及び給水場の概要	1
水質結果	
原水	2
浄水	2
水質検査の採水地点	3
採水地点図	4
令和4年度給水栓水質検査結果(最高, 最低値)	5
水質検査結果	
<原水>	
取水井 八千代台系	7
勝田台系	9
米本系	10
高津系	12
睦系	14
萱田系	16
着水井 水質基準項目等(42項目)	17
水質管理目標設定項目(20項目)	18
水質管理目標設定項目(農薬類)	19
クリプトスポリジウム等の指標菌(2項目)	22
<浄水>	
浄水場及び給水場 水質基準項目(51項目)	23
給水栓 八千代台系	25
勝田台系	26
米本系	27
高津系	28
村上系	29
睦系	30
萱田系	31
水質管理目標設定項目(23項目)	32
毎日水質検査	33
<放射性物質>	
原水(着水井), 浄水(場内給水栓)	34

●水源の種類

八千代市の水道水は、深井戸からくみ上げる地下水を浄水したものと北千葉広域水道企業団からの水道用水の受水を混合して供給しています。

令和４年度は、地下水由来の水道水が 45.4%、北千葉広域水道企業団からの受水が 54.6%の割合で水道水を供給しました。

●水質検査の項目と頻度

原水	検査場所	取水井	着水井			
	検査項目	4 0 項目	4 2 項目	2 0 項目	2 項目	
	検査頻度	年 2 回	年 1 回	年 1 回	年 3 回	
浄水	検査場所	浄水場及び 給水場	給水栓			
	検査項目	5 1 項目	4 0 項目	1 1 項目	2 3 項目	3 項目
	検査頻度	年 2 回	年 4 回	毎月	年 1 回	毎日

●水質検査の方法

水質基準項目は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」で、その他の項目は「上水試験方法」等で定める方法で行いました。

●浄水場及び給水場の概要

浄・給水場名	八千代台浄水場	勝田台浄水場	米本浄水場	高津浄水場	村上給水場	睦浄水場	萱田浄水場
所在地	八千代台西 7-2	勝田台 3-2-1	米本 1434-1, 2	高津 832	村上 1157-1	島田台 797-2	ゆりのき台 7-11, 12
水源の種類	地下水 睦浄水場送水	地下水 睦浄水場送水	地下水 睦浄水場送水	地下水 睦浄水場送水	睦浄水場送水	北千葉(企)受水 地下水	睦浄水場送水 地下水
井戸数	7本	3本	5本	8本	—	6本	3本
浄水方法	塩素消毒、除鉄・除マンガン処理				—	塩素消毒、 除鉄・除マンガン処理	
給水区域	高津の一部 高津東1丁目 の一部 八千代台北1 ～13丁目、 14・15丁 目の一部、 八千代台西、 八千代台東、 八千代台南	勝田 勝田台2～6 丁目、7丁目 の一部 勝田台南2丁 目、3丁目の 一部	神野 保品 村上の一部 村上南2丁目 の一部 米本（一部を 除く）	大和田新田の 一部 高津（一部を 除く） 高津東2丁目 1・3・4丁 目の一部 緑ヶ丘1丁目 の一部、2丁 目	勝田台1丁 目、7丁目の 一部 勝田台北 勝田台南1丁 目、3丁目の 一部 上高野 下市場 村上（一部を 除く） 村上南	神久保 大和田新田の 一部 桑納 小池 佐山 島田 島田台 桑橋 大学町 吉橋 真木野 緑ヶ丘1丁目 の一部、3～ 5丁目、緑が 丘西1～8丁 目	大和田 大和田新田の 一部 萱田 萱田町 高津の一部 高津東3・4 丁目の一部 麦丸 村上の一部 八千代台北1 0・14・1 5丁目の一 部、16・1 7丁目 ゆりのき台

令和４年度末現在

●水質結果

原水

・取水井

地下水は、八千代市内に点在している深度１５０ｍ前後の取水井から汲み上げています。水道水源とする地下水の水質は汲み上げる深度が深いことから良好な状態を保っています。

水質検査結果の詳細は７ページから１６ページに掲載しています。

・着水井

取水井から汲み上げた地下水は、浄水場内にある着水井に集められます。着水井の水質も取水井同様に良好な状態であることが確認できました。

水質検査結果の詳細は１７ページから２２ページに掲載しています。

浄水

・場内給水栓

浄水場及び給水場から送り出している水道水は、水質基準を全て満たしておりまして。

水質検査結果の詳細は２３ページから２４ページに掲載しています。

・給水栓

給水区域の末端地域まで場内給水栓同様に水質基準を全て満たしている水道水が届いていることが確認できました。また、水質管理目標設定項目の検査においても良好な検査結果が得られております。

水質検査結果の最高値及び最低値は５ページ、水質検査結果の詳細は２５ページから３２ページ、毎日検査は３３ページに掲載しています。

放射性物質

地下水（原水）と水道水（浄水）にて放射性物質の測定を行いました。放射性物質の分析結果は、放射性セシウムおよび放射性ヨウ素ともに不検出でした。水質検査結果の詳細は３４ページに掲載しています。

水質検査の採水地点

1 原 水

水 源 名 称		水 源 所 在 地	水 源 名 称		水 源 所 在 地
八千代台浄水場	第1号井	八千代台西7丁目	高津浄水場	第1号井	大和田新田59番地
	第4号井	八千代台西8丁目		第2-1号井	大和田新田50番地
	第5号井	八千代台北10丁目		第2-2号井	大和田新田50番地
	第6号井	八千代台北11丁目		第3号井	高津738番地
	第7号井	八千代台北8丁目		第4-1号井	高津832番地
	第8号井	高津字1489番地		第4-2号井	高津832番地
	第9号井	高津東4丁目		第6号井	高津390番地
勝田台浄水場	第1号井	勝田台3丁目	第8号井	高津832番地	
	第2号井	勝田台4丁目	睦浄水場	第1号井	島田台797番地
	第3号井	勝田690番地		第2号井	島田台754番地
米本浄水場	第1号井	米本2338番地		第3号井	島田台1189番地
	第2号井	米本2338番地		第4号井	島田台724番地
	第4号井	米本1386番地		第5号井	小池406番地
	第5号井	米本2169番地		第6号井	真木野219番地
	第6号井	米本2162番地		萱田浄水場	第2号井
		第3号井	萱田2231番地		
		第4号井	ゆりのき台2丁目		


2 浄水場及び給水場

浄水場等名及び所在地	着水井	浄水場等名及び所在地	着水井
八千代台浄水場 (八千代台西7-2)	○	村上給水場 (村上1157-1)	×
勝田台浄水場 (勝田台3-2-1)	○	睦浄水場 (島田台797-2)	○
米本浄水場 (米本1434-2)	○	萱田浄水場 (ゆりのき台7-11)	○
高津浄水場 (高津832)	○		

3 給水栓

給 水 区 域	場 所 及 び 所 在 地	給 水 区 域	場 所 及 び 所 在 地
八千代台浄水場	八千代台近隣公園 (八千代台東3-1937-1他)	村上給水場	7丁目公会堂 (勝田台7-11)
勝田台浄水場	勝田区会館 (勝田592)	睦浄水場	やちよ農業交流センター (島田2076)
米本浄水場	八千代市立郷土博物館 (村上1170)	萱田浄水場	上ノ山公園 (萱田町893-4)
高津浄水場	飯盛台児童公園 (大和田新田252-5)		

採水地点図

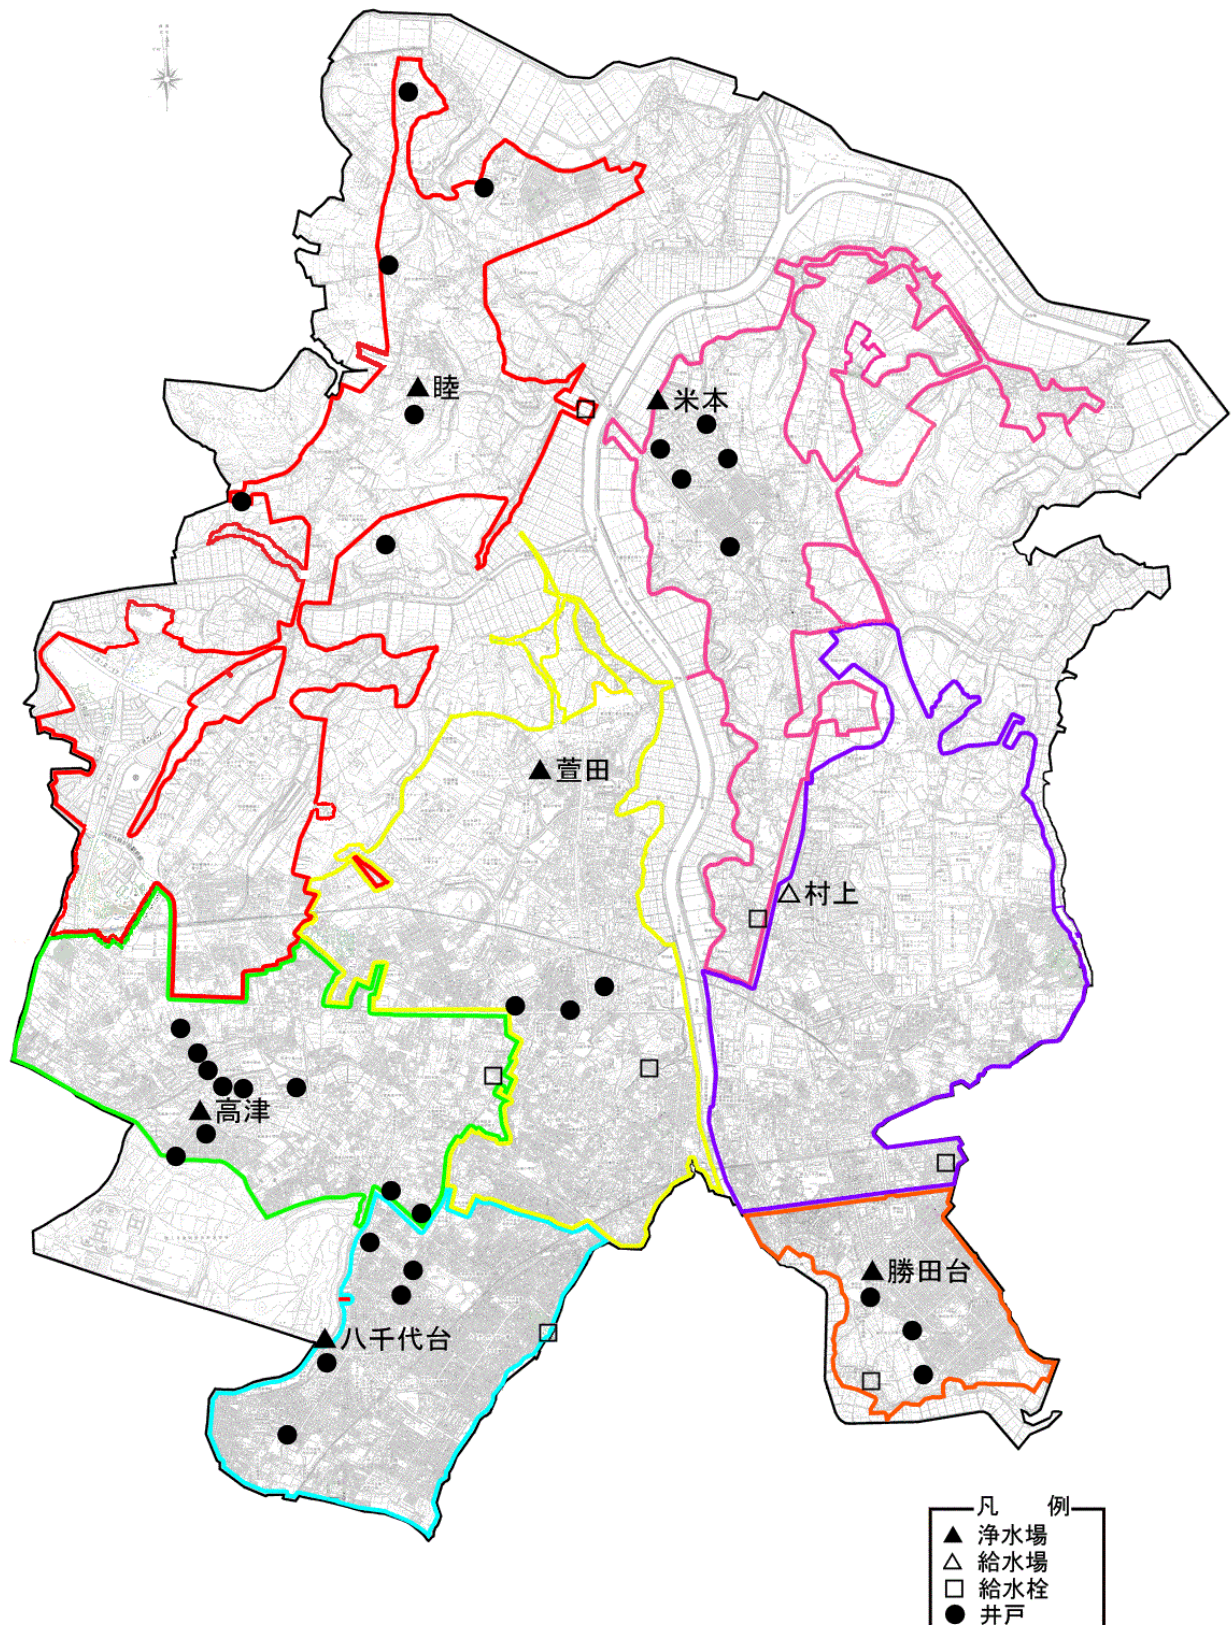

令和4年度末現在

令和4年度給水栓水質検査結果(最高,最低値)

	項 目 名	基 準 値	検 査 結 果	説 明
1	一般細菌	100個 /mL 以下	最高 2 個/mL 最低 0 個/mL	水の清浄度を示す指標であり、通常は水道水中には極めて少ないため、多く検出した場合は水道水が病原生物に汚染されている疑いがあります。
2	大腸菌	検出されないこと	不 検 出	人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合には、病原生物に汚染されている疑いがあります。
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質です。
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農業、下水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質です。
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。鉛管を使用している場合、水道水から検出されることがあります。
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	地質の影響、鉱泉、鉱山廃水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水や地下水などで検出されます。高濃度に含まれるとメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	最高 2.0 mg/L 最低 0.03 mg/L	窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水や地下水などで検出されます。高濃度に含まれるとメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	最高 0.13 mg/L 最低 0.08 mg/L 未満	主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出されます。適量の摂取は虫歯の予防効果がありますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染の物質として知られています。
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	最高 0.15 mg/L 最低 0.06 mg/L 未満	消毒剤で使用している次亜塩素酸ナトリウムの分解生成物です。
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	最高 0.016 mg/L 最低 0.003 mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	最高 0.009 mg/L 最低 0.005 mg/L	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	最高 0.001 mg/L 最低 0.001 mg/L 未満	消毒剤の次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成します。
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	最高 0.039 mg/L 最低 0.017 mg/L	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。

	項 目 名	基 準 値	検 査 結 果	説 明
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	最高 最低0.006 mg/L 0.003 mg/L 未満	原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	最高 最低0.012 mg/L 0.004 mg/L	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	最高 最低0.003 mg/L 0.001 mg/L 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	鉱山廃水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	最高 最低0.03 mg/L 0.01 mg/L 未満	工場排水などの混入や、浄水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	鉱山廃水、工場排水などの混入や鉄管に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味や水道水の着色の原因となります。
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	鉱山廃水、工場排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管、真鍮器具などからの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味や水道水の着色の原因となります。
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	最高 最低20 mg/L 7.2 mg/L	工場排水や海水、塩素処理などの浄水処理に由来し、高濃度に含まれると味を損なう原因となります。
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	最高 最低0.010 mg/L 0.001 mg/L 未満	地質からや、鉱山廃水、工場排水の混入によって河川水などで検出されることがあり、高濃度に含まれると消毒用の塩素で酸化され、着色の原因となります。
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	最高 最低26 mg/L 9.1 mg/L	地質や海水の浸透、下水、生活排水、工場排水及びし尿などからの混入によって河川水などで検出され、高濃度に含まれると味を損なう原因となります。
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	最高 最低84 mg/L 40 mg/L	硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、地質の影響により検出します。硬度が高い水は石鹸の泡立ちを悪くします。
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	最高 最低206 mg/L 104 mg/L	主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦み、渋みなどを付け、適度に含まれるとまろやかさを出します。
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあり、異臭味の原因となります。
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	最高 最低0.7 mg/L 0.3 mg/L 未満	水の有機物による汚れを知るための指標です。原水にし尿、下水、工場排水等が混入した場合は濃度が増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。
47	pH値	5.8 ~ 8.6	最高 最低8.3 7.6	pH値は水の酸性、アルカリ性の程度を示すもので0から14の数値で表されます。pH7が中性、7から小さくなるほど酸性が強くなり、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。
48	味	異常でないこと	異 常 な し	水の味は、地質又は工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖に伴うもののほか、水道管の内面塗装などが原因で発生することがあります。
49	臭 気	異常でないこと	異 常 な し	水の臭気は、藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うもののほか、水道水では使用される管の内面塗装剤などが原因で生じることがあります。
50	色 度	5 度以下	最高 最低1.2 度 0.5 度 未満	水に着色している色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。

原 水	取水井 1/10	水 源 の 名 称	八千代台系地下水		八千代台系地下水		八千代台系地下水		八千代台系地下水	
		採 水 場 所	八千代台系第1号井		八千代台系第4号井		八千代台系第5号井		八千代台系第6号井	
		採 水 年 月 日	令和4年5月9日	令和4年11月7日	令和4年5月9日	令和4年11月7日	令和4年5月9日	令和4年11月7日	令和4年5月9日	令和4年11月7日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	17.0 °C	15.6 °C	15.7 °C	15.2 °C	16.0 °C	14.8 °C	14.2 °C	15.2 °C	
	水温	15.7 °C	15.4 °C	15.7 °C	15.4 °C	14.0 °C	15.7 °C	15.7 °C	15.7 °C	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/L	7.0 mg/L	7.9 mg/L	7.7 mg/L	7.6 mg/L	7.9 mg/L	7.5 mg/L	7.4 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.010 mg/L	0.010 mg/L	0.016 mg/L	0.016 mg/L	0.024 mg/L	0.015 mg/L	0.015 mg/L	0.015 mg/L	
27	塩化物イオン	5.8 mg/L	6.1 mg/L	7.5 mg/L	7.6 mg/L	6.0 mg/L	6.0 mg/L	5.5 mg/L	5.5 mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73 mg/L	76 mg/L	80 mg/L	83 mg/L	74 mg/L	77 mg/L	69 mg/L	71 mg/L	
29	蒸発残留物	132 mg/L	137 mg/L	146 mg/L	150 mg/L	137 mg/L	144 mg/L	133 mg/L	138 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	
34	pH値	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	
35	臭気	木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	
36	色度	2.0 度	1.9 度	1.9 度	1.8 度	2.0 度	1.9 度	2.2 度	2.0 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.2 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.32 mg/L	0.32 mg/L	0.26 mg/L	0.24 mg/L	0.39 mg/L	0.39 mg/L	0.44 mg/L	0.43 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	2.9 mg/L	2.9 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	3.2 mg/L	3.4 mg/L	3.6 mg/L	3.8 mg/L	

原 水	取水井 2/10	水 源 の 名 称	八千代台系地下水		八千代台系地下水		八千代台系地下水	
		採 水 場 所	八千代台系第7号井		八千代台系第8号井		八千代台系第9号井	
		採 水 年 月 日	令和4年5月9日	令和4年11月7日	令和4年5月23日	令和4年11月14日	令和4年5月23日	令和4年11月14日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	14.7 °C	16.1 °C	18.5 °C	16.8 °C	18.3 °C	16.0 °C	
	水温	16.0 °C	16.0 °C	15.7 °C	15.6 °C	15.8 °C	15.8 °C	
1	一般細菌	2 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L	8.1 mg/L	8.4 mg/L	8.1 mg/L	8.2 mg/L	8.1 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.015 mg/L	0.014 mg/L	0.012 mg/L	0.014 mg/L	0.015 mg/L	0.016 mg/L	
27	塩化物イオン	5.5 mg/L	5.5 mg/L	6.6 mg/L	7.3 mg/L	10 mg/L	10 mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67 mg/L	71 mg/L	75 mg/L	80 mg/L	81 mg/L	81 mg/L	
29	蒸発残留物	131 mg/L	137 mg/L	141 mg/L	141 mg/L	156 mg/L	146 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	
34	pH値	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	
35	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	
36	色度	2.2 度	2.1 度	2.0 度	1.8 度	1.9 度	1.9 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.1 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.43 mg/L	0.41 mg/L	0.44 mg/L	0.36 mg/L	0.43 mg/L	0.43 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	3.4 mg/L	3.6 mg/L	3.4 mg/L	3.1 mg/L	3.5 mg/L	3.6 mg/L	

原 水	取水井 3/10	水 源 の 名 称	勝田台系地下水		勝田台系地下水		勝田台系地下水	
		採 水 場 所	勝田台系第1号井		勝田台系第2号井		勝田台系第3号井	
		採 水 年 月 日	令和4年5月9日	令和4年10月17日	令和4年5月9日	令和4年10月17日	令和4年4月18日	令和4年10月17日
No.	試 験 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	16.8 ℃	20.5 ℃	15.0 ℃	22.5 ℃	19.9 ℃	22.3 ℃	
	水温	15.7 ℃	15.5 ℃	15.9 ℃	15.2 ℃	15.5 ℃	15.1 ℃	
1	一般細菌	4 個/mL	0 個/mL	19 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.11 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L 未満	6.5 mg/L 未満	5.9 mg/L 未満	5.5 mg/L 未満	5.8 mg/L 未満	5.6 mg/L 未満	
26	マンガン及びその化合物	0.060 mg/L 未満	0.033 mg/L 未満	0.026 mg/L 未満	0.028 mg/L 未満	0.024 mg/L 未満	0.024 mg/L 未満	
27	塩化物イオン	10 mg/L 未満	7.6 mg/L 未満	10 mg/L 未満	8.1 mg/L 未満	7.0 mg/L 未満	7.2 mg/L 未満	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86 mg/L 未満	81 mg/L 未満	70 mg/L 未満	69 mg/L 未満	70 mg/L 未満	77 mg/L 未満	
29	蒸発残留物	164 mg/L 未満	143 mg/L 未満	142 mg/L 未満	135 mg/L 未満	135 mg/L 未満	133 mg/L 未満	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
34	pH値	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	
35	臭気	木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	硫化水素臭	木材臭	
36	色度	2.2 度	1.3 度	1.5 度	1.1 度	1.2 度	1.2 度	
37	濁度	0.2 度	0.0 度	0.3 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.12 mg/L 未満	0.19 mg/L 未満	0.24 mg/L 未満	0.25 mg/L 未満	0.20 mg/L 未満	0.18 mg/L 未満	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	1.0 mg/L	2.1 mg/L	1.8 mg/L	2.2 mg/L	1.8 mg/L	1.8 mg/L	

原 水	取水井 4/10	水 源 の 名 称	米本系地下水		米本系地下水		米本系地下水		米本系地下水	
		採 水 場 所	米本系第1号井		米本系第2号井		米本系第4号井		米本系第5号井	
		採 水 年 月 日	令和4年6月20日	令和4年12月19日	令和4年6月20日	令和4年12月19日	令和4年6月20日	令和4年12月19日	令和4年6月20日	令和4年12月19日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		27.7 °C	5.2 °C	26.3 °C	6.0 °C	27.5 °C	6.9 °C	28.0 °C	7.2 °C
	水温		16.6 °C	16.4 °C	16.7 °C	16.5 °C	17.4 °C	17.3 °C	16.6 °C	16.6 °C
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	1 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.008 mg/L	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.10 mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4－ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.10 mg/L	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		15 mg/L	14 mg/L	20 mg/L	19 mg/L	25 mg/L	24 mg/L	17 mg/L	17 mg/L
26	マンガン及びその化合物		0.013 mg/L	0.013 mg/L	0.013 mg/L	0.013 mg/L	0.020 mg/L	0.020 mg/L	0.015 mg/L	0.012 mg/L
27	塩化物イオン		9.0 mg/L	8.7 mg/L	8.1 mg/L	7.8 mg/L	9.7 mg/L	9.4 mg/L	9.4 mg/L	9.0 mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		71 mg/L	69 mg/L	58 mg/L	57 mg/L	52 mg/L	50 mg/L	66 mg/L	66 mg/L
29	蒸発残留物		159 mg/L	155 mg/L	163 mg/L	160 mg/L	167 mg/L	161 mg/L	168 mg/L	161 mg/L
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
34	pH値		8.3	8.4	8.4	8.4	8.6	8.7	8.4	8.4
35	臭気		木材臭	木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	硫化水素臭	木材臭
36	色度		2.5 度	2.4 度	3.0 度	2.9 度	3.9 度	4.9 度	3.7 度	2.7 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.2 度	0.0 度	0.3 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.88 mg/L	0.91 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	0.92 mg/L	0.95 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		7.2 mg/L	7.4 mg/L	8.9 mg/L	8.6 mg/L	8.1 mg/L	7.7 mg/L	8.5 mg/L	8.2 mg/L

原 水	取水井 5/10	水 源 の 名 称	米本系地下水	
		採 水 場 所	米本系第6号井	
		採 水 年 月 日	令和4年6月20日	令和4年12月19日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		26.2 °C	5.0 °C
	水温		16.0 °C	15.5 °C
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.002 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.08 mg/L	0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4 - ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		10 mg/L	10 mg/L
26	マンガン及びその化合物		0.030 mg/L	0.029 mg/L
27	塩化物イオン		7.8 mg/L	7.6 mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		66 mg/L	66 mg/L
29	蒸発残留物		146 mg/L	144 mg/L
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L	0.4 mg/L
34	pH値		8.4	8.4
35	臭気		硫化水素臭	木材臭
36	色度		2.3 度	2.2 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.71 mg/L	0.74 mg/L
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		6.0 mg/L	5.8 mg/L

原 水	取水井 6/10	水 源 の 名 称	高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水	
		採 水 場 所	高津系第1号井		高津系第2-1号井		高津系第2-2号井		高津系第3号井	
		採 水 年 月 日	令和4年6月6日	令和4年12月5日	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年6月6日	令和4年12月5日	令和4年5月23日	令和4年11月14日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	15.2 °C	6.4 °C	井戸設備の故障により 水質検査を実施しません でした	井戸設備の故障により 水質検査を実施しません でした	15.1 °C	8.2 °C	18.3 °C	12.7 °C	
	水温	16.0 °C	15.8 °C			16.3 °C	16.2 °C	16.0 °C	16.0 °C	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL			0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	-	-	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	-	-	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	-	-	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	-	-	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	-	-	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	-	-	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	-	-	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	-	-	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	-	-	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	-	-	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	-	-	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	-	-	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	-	-	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	-	-	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	-	-	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	10 mg/L	9.8 mg/L	-	-	11 mg/L	10 mg/L	7.6 mg/L	7.5 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.018 mg/L	0.019 mg/L	-	-	0.014 mg/L	0.013 mg/L	0.022 mg/L	0.022 mg/L	
27	塩化物イオン	6.1 mg/L	6.1 mg/L	-	-	5.5 mg/L	5.6 mg/L	11 mg/L	11 mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82 mg/L	81 mg/L	-	-	80 mg/L	78 mg/L	82 mg/L	82 mg/L	
29	蒸発残留物	147 mg/L	150 mg/L	-	-	148 mg/L	152 mg/L	154 mg/L	149 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	-	-	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	-	-	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	-	-	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	0.6 mg/L	-	-	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	
34	pH値	8.4	8.4	-	-	8.4	8.4	8.4	8.4	
35	臭気	木材臭	木材臭	-	-	木材臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	
36	色度	3.0 度	3.0 度	-	-	2.9 度	3.0 度	1.8 度	1.7 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	-	-	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.53 mg/L	0.54 mg/L	-	-	0.52 mg/L	0.55 mg/L	0.31 mg/L	0.30 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	-	-	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	4.8 mg/L	4.5 mg/L	-	-	4.8 mg/L	4.6 mg/L	2.4 mg/L	2.8 mg/L	

原 水	取水井 7/10	水 源 の 名 称	高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水	
		採 水 場 所	高津系第4－1号井		高津系第4－2号井		高津系第6号井		高津系第8号井	
		採 水 年 月 日	令和4年5月23日	令和4年11月14日	令和4年5月23日	令和4年11月14日	令和4年6月6日	令和4年12月5日	令和4年6月6日	令和4年12月5日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	19.4 ℃	17.1 ℃	19.4 ℃	17.1 ℃	15.8 ℃	6.6 ℃	16.3 ℃	7.5 ℃	
	水温	16.5 ℃	16.4 ℃	16.0 ℃	15.8 ℃	15.6 ℃	15.6 ℃	15.5 ℃	15.5 ℃	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4－ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	8.6 mg/L	8.4 mg/L	7.5 mg/L	7.5 mg/L	7.5 mg/L	7.4 mg/L	7.4 mg/L	7.4 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.008 mg/L	0.008 mg/L	0.024 mg/L	0.024 mg/L	0.019 mg/L	0.018 mg/L	0.019 mg/L	0.019 mg/L	
27	塩化物イオン	5.4 mg/L	5.4 mg/L	6.1 mg/L	5.9 mg/L	5.5 mg/L	5.7 mg/L	5.9 mg/L	6.1 mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75 mg/L	75 mg/L	84 mg/L	84 mg/L	88 mg/L	87 mg/L	91 mg/L	87 mg/L	
29	蒸発残留物	146 mg/L	142 mg/L	146 mg/L	142 mg/L	145 mg/L	147 mg/L	145 mg/L	147 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	
34	pH値	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	
35	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	木材臭	
36	色度	2.2 度	2.1 度	2.3 度	2.4 度	1.9 度	1.9 度	2.0 度	2.0 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.47 mg/L	0.46 mg/L	0.30 mg/L	0.30 mg/L	0.27 mg/L	0.29 mg/L	0.33 mg/L	0.33 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	3.8 mg/L	4.3 mg/L	2.7 mg/L	3.0 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	

原 水	取水井 8/10	水 源 の 名 称	睦系地下水		睦系地下水		睦系地下水		睦系地下水	
		採 水 場 所	睦系第1号井		睦系第2号井		睦系第3号井		睦系第4号井	
		採 水 年 月 日	令和4年9月5日	令和5年3月6日	令和4年9月20日	令和5年3月13日	令和4年9月5日	令和5年3月6日	令和4年度上半期	令和4年度下半期
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		24.0 °C	9.8 °C	28.0 °C	18.4 °C	27.2 °C	9.6 °C	井戸設備の故障により 水質検査を実施しませんでした	井戸設備の故障により 水質検査を実施しませんでした
	水温		16.2 °C	15.6 °C	16.4 °C	16.7 °C	16.6 °C	16.2 °C		
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL	2 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	4 個/mL	-	-
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	-	-
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	-	-
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
8	六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	-	-
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	-	-
12	フッ素及びその化合物		0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.10 mg/L	0.10 mg/L	0.12 mg/L	0.12 mg/L	-	-
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	-	-
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	-	-
15	1, 4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	-	-
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	-	-
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	-	-
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	-	-
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	-	-
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.04 mg/L	0.05 mg/L	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	-	-
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	-	-
25	ナトリウム及びその化合物		8.9 mg/L	8.8 mg/L	18 mg/L	19 mg/L	33 mg/L	35 mg/L	-	-
26	マンガン及びその化合物		0.024 mg/L	0.022 mg/L	0.019 mg/L	0.019 mg/L	0.014 mg/L	0.012 mg/L	-	-
27	塩化物イオン		5.1 mg/L	5.0 mg/L	5.6 mg/L	5.9 mg/L	5.3 mg/L	5.4 mg/L	-	-
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		68 mg/L	67 mg/L	53 mg/L	53 mg/L	24 mg/L	23 mg/L	-	-
29	蒸発残留物		133 mg/L	137 mg/L	149 mg/L	154 mg/L	164 mg/L	160 mg/L	-	-
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	-	-
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	-	-
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	-	-
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	-	-
34	pH値		8.2	8.3	8.1	8.3	8.7	8.7	-	-
35	臭気		木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	-	-
36	色度		2.8 度	2.7 度	3.8 度	4.0 度	4.8 度	4.8 度	-	-
37	濁度		0.0 度	0.0 度	0.2 度	0.4 度	0.0 度	0.0 度	-	-
38	アンモニア態窒素		0.56 mg/L	0.57 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	0.99 mg/L	1.0 mg/L	-	-
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	-	-
40	塩素要求量		4.7 mg/L	4.9 mg/L	9.6 mg/L	9.6 mg/L	8.3 mg/L	9.1 mg/L	-	-

原 水	取水井 9/10	水 源 の 名 称	睦系地下水		睦系地下水	
		採 水 場 所	睦系第5号井		睦系第6号井	
		採 水 年 月 日	令和4年9月5日	令和5年3月6日	令和4年9月5日	令和5年3月6日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		24.8 ℃	10.2 ℃	25.5 ℃	10.3 ℃
	水温		16.6 ℃	16.5 ℃	16.4 ℃	16.1 ℃
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.11 mg/L	0.11 mg/L	0.09 mg/L	0.10 mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		20 mg/L	22 mg/L	21 mg/L	21 mg/L
26	マンガン及びその化合物		0.023 mg/L	0.022 mg/L	0.022 mg/L	0.021 mg/L
27	塩化物イオン		5.7 mg/L	5.7 mg/L	5.9 mg/L	6.1 mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		52 mg/L	53 mg/L	49 mg/L	49 mg/L
29	蒸発残留物		154 mg/L	155 mg/L	153 mg/L	152 mg/L
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
34	pH値		8.5	8.6	8.5	8.5
35	臭気		木材臭	木材臭	木材臭	木材臭
36	色度		5.4 度	5.5 度	3.8 度	3.6 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.71 mg/L	0.75 mg/L	0.78 mg/L	0.80 mg/L
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		6.2 mg/L	6.6 mg/L	6.4 mg/L	6.9 mg/L

原 水	取水井 10/10	水 源 の 名 称	萱田系地下水		萱田系地下水		萱田系地下水	
		採 水 場 所	萱田系第2号井		萱田系第3号井		萱田系第4号井	
		採 水 年 月 日	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和4年9月20日	令和5年3月13日	令和4年9月20日	令和5年3月13日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	井戸設備の故障により	井戸設備の故障により	28.0 ℃	18.9 ℃	25.6 ℃	18.8 ℃	
	水温	水質検査を実施しません	水質検査を実施しません	15.8 ℃	16.0 ℃	15.9 ℃	15.8 ℃	
1	一般細菌	でした	でした	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	-	-	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	-	-	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	-	-	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	-	-	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	-	-	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.09 mg/L 未満	0.09 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	-	-	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	-	-	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	-	-	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	-	-	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	-	-	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	-	-	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	-	-	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	-	-	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	-	-	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	-	-	10 mg/L 未満	11 mg/L 未満	10 mg/L 未満	10 mg/L 未満	
26	マンガン及びその化合物	-	-	0.014 mg/L 未満	0.012 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.007 mg/L 未満	
27	塩化物イオン	-	-	8.8 mg/L 未満	9.7 mg/L 未満	5.5 mg/L 未満	5.9 mg/L 未満	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	75 mg/L 未満	76 mg/L 未満	62 mg/L 未満	64 mg/L 未満	
29	蒸発残留物	-	-	152 mg/L 未満	154 mg/L 未満	135 mg/L 未満	137 mg/L 未満	
30	陰イオン界面活性剤	-	-	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	-	-	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	-	-	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	0.4 mg/L 未満	0.4 mg/L 未満	0.4 mg/L 未満	0.4 mg/L 未満	
34	pH値	-	-	8.4	8.4	8.5	8.5	
35	臭気	-	-	硫化水素臭	硫化水素臭	木材臭	硫化水素臭	
36	色度	-	-	1.9 度	1.8 度	2.0 度	1.9 度	
37	濁度	-	-	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	-	-	0.69 mg/L 未満	0.71 mg/L 未満	0.70 mg/L 未満	0.72 mg/L 未満	
39	嫌気性芽胞菌	-	-	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	-	-	5.7 mg/L 未満	5.9 mg/L 未満	5.6 mg/L 未満	5.9 mg/L 未満	

原 水	着水井42項目 (水質基準項目等)	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	25.1 °C	25.8 °C	28.0 °C	25.1 °C	25.6 °C	25.8 °C	
	水温	16.0 °C	16.5 °C	17.2 °C	16.2 °C	17.6 °C	16.8 °C	
1	一般細菌	1 個/mL	0 個/mL	1 個/mL	0 個/mL	46 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.10 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	7.6 mg/L	5.8 mg/L	15 mg/L	8.0 mg/L	21 mg/L	10 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.013 mg/L	0.029 mg/L	0.016 mg/L	0.017 mg/L	0.018 mg/L	0.010 mg/L	
27	塩化物イオン	6.9 mg/L	8.2 mg/L	8.6 mg/L	6.4 mg/L	5.6 mg/L	6.9 mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71 mg/L	72 mg/L	58 mg/L	77 mg/L	44 mg/L	63 mg/L	
29	蒸発残留物	141 mg/L	137 mg/L	158 mg/L	149 mg/L	152 mg/L	144 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
32	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
33	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
34	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.4 mg/L	
36	pH値	8.3	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	
37	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	
38	色度	1.9 度	1.2 度	2.8 度	2.5 度	4.2 度	2.1 度	
39	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
40	アンモニア態窒素	0.36 mg/L	0.20 mg/L	0.93 mg/L	0.35 mg/L	0.84 mg/L	0.68 mg/L	
41	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
42	塩素要求量	3.4 mg/L	1.7 mg/L	7.4 mg/L	3.1 mg/L	7.2 mg/L	5.6 mg/L	

原 水	着水井20項目 (水質管理目標設定項目)	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日
No.	検 査 項 目	目 標 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
3	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満
4	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満
5	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
6	農薬類	1 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	10 ~ 100 mg/L	71 mg/L	72 mg/L	58 mg/L	77 mg/L	44 mg/L	63 mg/L
8	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.013 mg/L	0.029 mg/L	0.016 mg/L	0.017 mg/L	0.018 mg/L	0.010 mg/L
9	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
11	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	0.9 mg/L	0.5 mg/L	2.1 mg/L	1.9 mg/L	2.6 mg/L	2.1 mg/L
13	臭気強度(TON)	3 以下	11	25	10	31	18	7
14	蒸発残留物	30 ~ 200 mg/L	141 mg/L	137 mg/L	158 mg/L	149 mg/L	152 mg/L	144 mg/L
15	濁 度	1 度 以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
16	pH値	7.5 程度	8.3	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4
17	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	0.1
18	従属栄養細菌	2000 個/mL 以下(暫定)	11 個/mL	12 個/mL	11 個/mL	45 個/mL	340 個/mL	19 個/mL
19	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満	0.000005 mg/L 未満

農薬類 (水質管理目標設定項目)		水源の名称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採水場所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採水年月日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日
No.	検査項目	目標値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
4	EPN	0.004 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	MCPA	0.005 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
6	アシュラム	0.9 mg/L	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満
7	アセフェート	0.006 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
8	アトラジン	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
9	アニロホス	0.003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
10	アミラズ	0.006 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
11	アラクロール	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満
17	イミノクタジン	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
18	インダノファン	0.009 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
19	エスプロカルブ	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
20	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
22	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
23	オキシシン銅(有機銅)	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
24	オリサストロビン	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
25	カズサホス	0.0006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
26	カフェンストール	0.008 mg/L	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満
27	カルタップ	0.08 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
28	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
29	カルボフラン	0.0003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
31	キャプタン	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
32	クミルロン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
33	グリホサート	2 mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
34	グルホシネート	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
35	クロメブロップ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
36	クロルニトロフェン(CNP) ⁺	0.0001 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
37	クロルピリホス	0.003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
39	シアナジン	0.001 mg/L	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
43	ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満
44	ジクワット	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満
46	ジチオカルバメート系農薬 ⁺	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
47	ジチオピル	0.009 mg/L	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満
48	シハロホップブチル	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
49	シマジン(CAT)	0.003 mg/L	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満
50	ジメタメトリン	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
51	ジメトエート	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
52	シメトリン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満

農薬類 (水質管理目標設定項目)		水源の名称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採水地点	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採水年月日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日
No.	検査項目	目標値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
53	シメトリン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
55	ダイムロン	0.8 mg/L	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
57	チアジニル	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
58	チウラム	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
64	トリクロビル	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
65	トリクロロホン(DEP)	0.005 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満
68	ナプロバミド	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
69	パラコート	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
70	ピベロホス	0.0009 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
71	ピラクロニル	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
76	ピロキロン	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
77	フィプロニル	0.0005 mg/L	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満
78	フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
82	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
84	フサライド	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
85	ブタクロール	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
86	ブタミホス	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
88	フルアジナム	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
89	プレチラクロール	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
90	プロシミドン	0.09 mg/L	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満
91	プロチオホス	0.007 mg/L	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
93	プロピザミド	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
95	プロモブチド	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
96	ベノミル	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
97	ベンシクロン	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
98	ベンゾビスクロン	0.09 mg/L	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
101	ベンディメタリン	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
104	ベンフレサート	0.07 mg/L	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満

農薬類 (水質管理目標設定項目)		水源の名称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採水地点	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採水年月日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年7月4日
No.	検査項目	目標値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
105	ホスチアゼート	0.005 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
106	馬拉チオン(マラソン)	0.7 mg/L	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
108	メソミル	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
109	メタラキシル	0.2 mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
112	メトリブジン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
113	メフェナセツ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
114	メプロニル	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
115	モリネート	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
農薬類検出指標値		1 以下※	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※農薬類としての目標値は各項目の「結果/目標値」の合計(検出指標値)で算出する。

†: クロルニトロフェン(CNP)には、CNP-アミノ体を含む。

‡: ジチオカルバメート系農薬には、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブを含み、目標値及び検出値はそれぞれ二硫化炭素に換算した合計の濃度で表す。

原 水	着水井 クリプトスポリジウム等指標菌	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和4年4月11日	令和4年4月11日	令和4年4月11日	令和4年4月11日	令和4年4月11日	令和4年4月11日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	19.3 °C	22.8 °C	22.0 °C	21.3 °C	24.4 °C	23.4 °C	
	水温	16.0 °C	15.7 °C	16.6 °C	16.0 °C	16.2 °C	16.1 °C	
1	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	

原 水	着水井 クリプトスポリジウム等指標菌	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和4年10月11日	令和4年10月11日	令和4年10月11日	令和4年10月11日	令和4年10月11日	令和4年10月11日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	23.7 °C	25.7 °C	23.1 °C	24.7 °C	22.3 °C	23.0 °C	
	水温	15.8 °C	15.6 °C	16.5 °C	16.0 °C	17.0 °C	16.3 °C	
1	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	

原 水	着水井 クリプトスポリジウム等指標菌	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和5年1月16日	令和5年1月16日	令和5年1月16日	令和5年1月16日	令和5年1月16日	令和5年1月16日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	6.5 °C	7.3 °C	6.5 °C	7.1 °C	6.7 °C	6.8 °C	
	水温	15.4 °C	14.4 °C	16.1 °C	14.5 °C	14.6 °C	15.5 °C	
1	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	

浄水場及び給水場 (水質基準項目)		給 水 系 統		八千代台浄水場		勝田台浄水場		米本浄水場		高津浄水場	
		採 水 地 点		場内給水栓		場内給水栓		場内給水栓		場内給水栓	
		採 水 年 月 日		令和4年8月15日	令和5年2月13日	令和4年8月1日	令和5年2月6日	令和4年8月1日	令和5年2月6日	令和4年8月15日	令和5年2月13日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		28.5 ℃	10.0 ℃	35.5 ℃	6.6 ℃	31.3 ℃	5.3 ℃	30.3 ℃	11.5 ℃	
	水 温		19.8 ℃	13.7 ℃	18.6 ℃	14.4 ℃	18.8 ℃	16.0 ℃	23.3 ℃	12.2 ℃	
1	一般細菌	100個/ mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.46 mg/L	0.55 mg/L	0.11 mg/L	0.15 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.83 mg/L	0.88 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.10 mg/L	0.10 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.16 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.23 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.07 mg/L	0.06 mg/L 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.007 mg/L	0.007 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.014 mg/L	0.011 mg/L	0.008 mg/L	0.007 mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L	0.005 mg/L	0.007 mg/L	0.006 mg/L	0.008 mg/L	0.007 mg/L	0.008 mg/L	0.004 mg/L	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.023 mg/L	0.018 mg/L	0.019 mg/L	0.016 mg/L	0.033 mg/L	0.028 mg/L	0.026 mg/L	0.017 mg/L	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.005 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	0.006 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.010 mg/L	0.008 mg/L	0.008 mg/L	0.006 mg/L	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.004 mg/L	0.003 mg/L	0.001 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	10 mg/L	12 mg/L	7.8 mg/L	7.2 mg/L	21 mg/L	18 mg/L	13 mg/L	15 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.004 mg/L	0.001 mg/L	0.002 mg/L	0.013 mg/L	0.011 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12 mg/L	14 mg/L	9.7 mg/L	10 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	14 mg/L	19 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	73 mg/L	75 mg/L	76 mg/L	69 mg/L	69 mg/L	62 mg/L	75 mg/L	78 mg/L	
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	148 mg/L	150 mg/L	143 mg/L	143 mg/L	169 mg/L	167 mg/L	153 mg/L	158 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	

浄水場及び給水場 (水質基準項目)		給 水 系 統	村上給水場		睦浄水場		萱田浄水場	
		採 水 地 点	場内給水栓		場内給水栓		場内給水栓	
		採 水 年 月 日	令和4年8月1日	令和5年2月6日	令和4年8月1日	令和5年2月6日	令和4年8月15日	令和5年2月13日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		36.7 °C	4.2 °C	32.9 °C	6.6 °C	32.6 °C	9.0 °C
	水 温		25.9 °C	8.3 °C	26.1 °C	7.4 °C	24.7 °C	10.3 °C
1	一般細菌	100個/ mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.2 mg/L	1.6 mg/L	1.3 mg/L	1.9 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10 mg/L	0.12 mg/L	0.10 mg/L	0.13 mg/L	0.11 mg/L	0.12 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.07 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.08 mg/L	0.06 mg/L 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.013 mg/L	0.005 mg/L	0.010 mg/L	0.004 mg/L	0.007 mg/L	0.006 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L	0.005 mg/L	0.006 mg/L	0.005 mg/L	0.010 mg/L	0.005 mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.029 mg/L	0.017 mg/L	0.024 mg/L	0.015 mg/L	0.028 mg/L	0.018 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.009 mg/L	0.005 mg/L	0.008 mg/L	0.005 mg/L	0.009 mg/L	0.006 mg/L
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.04 mg/L	0.02 mg/L	0.03 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14 mg/L	18 mg/L	13 mg/L	18 mg/L	15 mg/L	19 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.002 mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14 mg/L	24 mg/L	14 mg/L	27 mg/L	17 mg/L	24 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	59 mg/L	69 mg/L	55 mg/L	72 mg/L	69 mg/L	71 mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	129 mg/L	170 mg/L	129 mg/L	174 mg/L	153 mg/L	163 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L

八千代台系給水栓(八千代台近隣公園)		採 水 年 月 日	令和4年4月4日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月3日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月23日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		9.8 ℃	15.5 ℃	19.1 ℃	28.1 ℃	30.0 ℃	24.5 ℃	2.5 ℃	21.4 ℃	11.3 ℃	8.5 ℃	2.5 ℃	
	水 温		15.3 ℃	18.2 ℃	18.4 ℃	21.1 ℃	22.5 ℃	22.3 ℃	21.6 ℃	18.4 ℃	15.5 ℃	14.0 ℃	12.6 ℃	13.7 ℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.31 mg/L			0.24 mg/L			0.59 mg/L			0.33 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 mg/L			0.08 mg/L			0.08 mg/L			0.08 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.12 mg/L			0.07 mg/L			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.008 mg/L			0.008 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.022 mg/L			0.022 mg/L			0.024 mg/L			0.020 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L		
30	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.3 mg/L			9.8 mg/L			10 mg/L			10 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.004 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11 mg/L	9.7 mg/L	9 mg/L	9.8 mg/L	10 mg/L	12 mg/L	11 mg/L	13 mg/L	15 mg/L	11 mg/L	13 mg/L	15 mg/L
39	カルシウム マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	70 mg/L			73 mg/L			75 mg/L			75 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	145 mg/L			150 mg/L			144 mg/L			144 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.6 度	0.6 度	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度	0.5 度	0.6 度	0.6 度	0.6 度	0.7 度	0.5 度
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L

勝田台系給水栓(勝田区会館)		採 水 年 月 日	令和4年4月18日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月17日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月10日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		19.3℃	15.7℃	17.5℃	26.5℃	29.6℃	28.6℃	20.8℃	15.4℃	10.2℃	4.6℃	5.9℃	13.5℃
	水 温		15.8℃	17.5℃	17.7℃	20.6℃	21.2℃	20.7℃	18.7℃	17.8℃	15.5℃	13.5℃	13.1℃	13.9℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.43 mg/L			0.12 mg/L			0.16 mg/L			0.16 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L			0.08 mg/L			0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.019 mg/L			0.017 mg/L			0.017 mg/L			0.017 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.005 mg/L		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	8.9 mg/L			7.2 mg/L			7.6 mg/L			7.5 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.0 mg/L	12.0 mg/L	9.8 mg/L	9.6 mg/L	9.4 mg/L	9.5 mg/L	9.8 mg/L	9.8 mg/L	10 mg/L	10 mg/L	9.8 mg/L	11 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	60 mg/L			71 mg/L			79 mg/L			74 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	123 mg/L			145 mg/L			140 mg/L			144 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L

米本系給水栓(八千代市立郷土博物館)														
採 水 年 月 日		令和4年4月4日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月3日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月10日	令和5年2月1日	令和5年3月1日	
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	
	気 温		10.3 ℃	15.9 ℃	20.6 ℃	26.4 ℃	32.1 ℃	26.0 ℃	23.3 ℃	12.5 ℃	8.8 ℃	2.7 ℃	16.0 ℃	
	水 温		14.9 ℃	18.6 ℃	20.1 ℃	23.7 ℃	24.8 ℃	24.2 ℃	23.8 ℃	20.1 ℃	15.5 ℃	13.6 ℃	13.8 ℃	
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/m	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満		0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.03 mg/L		0.04 mg/L			0.03 mg/L			0.03 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L		0.09 mg/L			0.08 mg/L			0.09 mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満		0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満		0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満		0.13 mg/L			0.15 mg/L			0.06 mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.015 mg/L		0.016 mg/L			0.016 mg/L			0.014 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.009 mg/L		0.009 mg/L			0.009 mg/L			0.009 mg/L			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.037 mg/L		0.039 mg/L			0.038 mg/L			0.035 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L		0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.011 mg/L		0.012 mg/L			0.012 mg/L			0.010 mg/L			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L		0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.002 mg/L			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満		0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満		0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満		0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満		0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	17 mg/L		20 mg/L			19 mg/L			19 mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.010 mg/L		0.008 mg/L			0.009 mg/L			0.008 mg/L			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	14 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	14 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	62 mg/L		64 mg/L			62 mg/L			66 mg/L			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	162 mg/L		206 mg/L			165 mg/L			165 mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満		0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
50	色 度	5 度以下	1.0 度	1.1 度	0.9 度	0.9 度	0.9 度	0.9 度	0.9 度	1.2 度	1.0 度	0.9 度	0.9 度	
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	

高津系給水栓(飯盛台児童公園)															
探 水 年 月 日		令和4年4月4日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月3日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月23日	令和5年2月1日	令和5年3月1日		
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	
	気 温		9.4 ℃	15.4 ℃	21.9 ℃	28.8 ℃	30.9 ℃	26.3 ℃	20.7 ℃	15.1 ℃	6.9 ℃	2.6 ℃	10.9 ℃	13.4 ℃	
	水 温		15.1 ℃	18.0 ℃	18.6 ℃	21.6 ℃	23.5 ℃	22.6 ℃	21.5 ℃	18.4 ℃	15.4 ℃	13.0 ℃	12.2 ℃	13.2 ℃	
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.64 mg/L			0.67 mg/L			0.82 mg/L			1.00 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10 mg/L			0.09 mg/L			0.08 mg/L			0.09 mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.09 mg/L			0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.008 mg/L			0.011 mg/L			0.009 mg/L			0.007 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.022 mg/L			0.024 mg/L			0.023 mg/L			0.019 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L			0.01 mg/L			0.01 mg/L			0.02 mg/L			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	11.0 mg/L			11 mg/L			12 mg/L			13 mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.004 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14 mg/L	12 mg/L	10 mg/L	11 mg/L	11 mg/L	11 mg/L	11 mg/L	16 mg/L	15 mg/L	17 mg/L	17 mg/L	18 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	77 mg/L			67 mg/L			77 mg/L			75 mg/L			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	149 mg/L			143 mg/L			151 mg/L			154 mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
50	色 度	5 度以下	0.7 度	0.7 度	0.7 度	0.6 度	0.7 度	0.7 度	0.5 度	0.7 度	0.7 度	0.7 度	0.8 度	0.7 度	
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	

村上系給水栓(7丁目公会堂)			採 水 年 月 日	令和4年4月18日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月17日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月10日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		19.5 ℃	15.6 ℃	23.9 ℃	25.8 ℃	32.7 ℃	28.2 ℃	23.5 ℃	13.0 ℃	9.6 ℃	5.0 ℃	7.4 ℃	16.5 ℃	
	水 温		15.6 ℃	17.9 ℃	19.2 ℃	24.2 ℃	26.3 ℃	25.3 ℃	20.8 ℃	19.0 ℃	14.5 ℃	10.6 ℃	9.7 ℃	11.5 ℃	
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.9 mg/L			1.3 mg/L			2.0 mg/L			1.8 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L			0.10 mg/L			0.11 mg/L			0.13 mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.07 mg/L			0.07 mg/L			0.06 mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.011 mg/L			0.004 mg/L			0.005 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.009 mg/L			0.006 mg/L			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.018 mg/L			0.023 mg/L			0.022 mg/L			0.019 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L			0.006 mg/L			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.003 mg/L			0.002 mg/L			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.03 mg/L			0.03 mg/L			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	12 mg/L			11 mg/L			16 mg/L			17 mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.002 mg/L			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14 mg/L	17 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	15 mg/L	15 mg/L	20 mg/L	23 mg/L	25 mg/L	22 mg/L	23 mg/L	25 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	40 mg/L			46 mg/L			84 mg/L			75 mg/L			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	104 mg/L			124 mg/L			168 mg/L			166 mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L

睦系給水栓(やちよ農業交流センター)														
採 水 年 月 日			令和4年4月4日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月3日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月10日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		10.9 ℃	15.8 ℃	17.8 ℃	28.3 ℃	33.0 ℃	28.6 ℃	23.2 ℃	13.1 ℃	11.1 ℃	6.8 ℃	8.3 ℃	16.5 ℃
	水 温		13.7 ℃	17.6 ℃	19.7 ℃	25.1 ℃	26.9 ℃	25.9 ℃	24.4 ℃	19.6 ℃	15.3 ℃	11.7 ℃	9.9 ℃	11.3 ℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.6 mg/L			1.4 mg/L			1.9 mg/L			2.0 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12 mg/L			0.10 mg/L			0.10 mg/L			0.13 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.09 mg/L			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.011 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.005 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.021 mg/L			0.023 mg/L			0.022 mg/L			0.018 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.001 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.03 mg/L			0.03 mg/L		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14 mg/L			11 mg/L			14 mg/L			17 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	21 mg/L	17 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	15 mg/L	15 mg/L	16 mg/L	24 mg/L	25 mg/L	24 mg/L	24 mg/L	26 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	62 mg/L			44 mg/L			69 mg/L			77 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	141 mg/L			126 mg/L			151 mg/L			172 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L

	萱田系給水栓(上ノ山公園)	採 水 年 月 日	令和4年4月4日	令和4年5月16日	令和4年6月13日	令和4年7月19日	令和4年8月8日	令和4年9月12日	令和4年10月3日	令和4年11月1日	令和4年12月12日	令和5年1月23日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		10.0 ℃	15.8 ℃	18.6 ℃	27.5 ℃	32.5 ℃	27.5 ℃	22.0 ℃	22.0 ℃	12.2 ℃	6.5 ℃	3.3 ℃	
	水 温		14.0 ℃	17.8 ℃	18.3 ℃	23.1 ℃	25.3 ℃	23.8 ℃	22.5 ℃	17.6 ℃	12.9 ℃	10.4 ℃	9.0 ℃	10.9 ℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	2 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.30 mg/L			1.1 mg/L			1.5 mg/L			1.7 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12 mg/L			0.10 mg/L			0.09 mg/L			0.12 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.09 mg/L			0.10 mg/L			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.010 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.005 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.022 mg/L			0.022 mg/L			0.023 mg/L			0.018 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.001 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.03 mg/L		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13 mg/L			12 mg/L			14 mg/L			16 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	20 mg/L	16 mg/L	12 mg/L	13 mg/L	14 mg/L	15 mg/L	14 mg/L	21 mg/L	23 mg/L	22 mg/L	22 mg/L	23 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	62 mg/L			49 mg/L			69 mg/L			73 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	144 mg/L			133 mg/L			147 mg/L			163 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L

給水栓 (水質管理目標設定項目)		給 水 区 域	八千代台浄水場系	勝田台浄水場系	米本浄水場系	高津浄水場系	村上給水場系	睦浄水場系	萱田浄水場系
		採 水 場 所	八千代台近隣公園	勝田区会館	八千代市立郷土博物館	飯盛台児童公園	勝田台7丁目公会堂	やちよ農業交流センター	上ノ山公園
		採 水 年 月 日	令和4年7月19日	令和4年7月19日	令和4年7月19日	令和4年7月19日	令和4年7月19日	令和4年7月19日	令和4年7月19日
No.	検 査 項 目	目 標 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満
5	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
7	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.002 mg/L	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L
9	残留塩素	1 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
10	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 ～ 100 mg/L	73 mg/L	71 mg/L	64 mg/L	67 mg/L	46 mg/L	44 mg/L	49 mg/L
11	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.008 mg/L	0.003 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.003 mg/L
12	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満
13	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
14	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
15	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.9 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
16	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
17	蒸発残留物	30 ～ 200 mg/L	150 mg/L	145 mg/L	206 mg/L	143 mg/L	124 mg/L	126 mg/L	133 mg/L
18	濁 度	1 度 以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
19	pH値	7.5 程度	8.1	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.9
20	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.8	-1.0	-0.7
21	従属栄養細菌	2000 個/mL 以下(暫定)	46 個/mL	320 個/mL	97 個/mL	87 個/mL	12 個/mL	82 個/mL	34 個/mL
22	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L

残留塩素濃度 単位：[mg/L]

毎日水質検査	八千代台浄水場系給水栓			勝田台浄水場系給水栓			米本浄水場系給水栓			高津浄水場系給水栓			村上給水場系給水栓			睦浄水場系給水栓			萱田浄水場系給水栓		
月	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り
4	0.61			0.54			0.51			0.58			0.67			0.67			0.61		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.35			0.36			0.25			0.31			0.43			0.49			0.42		
5	0.62			0.53			0.39			0.52			0.55			0.63			0.57		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.28			0.36			0.27			0.27			0.27			0.39			0.3		
6	0.60			0.54			0.43			0.45			0.55			0.55			0.49		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.36			0.39			0.27			0.25			0.27			0.29			0.35		
7	0.69			0.49			0.5			0.52			0.55			0.57			0.54		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.34			0.37			0.28			0.26			0.27			0.31			0.3		
8	0.64			0.54			0.4			0.51			0.53			0.73			0.61		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.34			0.37			0.28			0.31			0.30			0.38			0.3		
9	0.60			0.49			0.46			0.57			0.47			0.59			0.56		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.37			0.38			0.27			0.30			0.31			0.39			0.32		
10	0.51			0.48			0.46			0.60			0.51			0.59			0.53		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.33			0.35			0.27			0.34			0.32			0.38			0.35		
11	0.51			0.61			0.41			0.54			0.6			0.67			0.58		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.30			0.32			0.24			0.40			0.41			0.55			0.40		
12	0.43			0.46			0.38			0.48			0.59			0.63			0.57		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.28			0.32			0.26			0.29			0.44			0.48			0.38		
1	0.54			0.43			0.40			0.54			0.62			0.68			0.61		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.28			0.30			0.26			0.38			0.40			0.52			0.44		
2	0.54			0.40			0.39			0.47			0.58			0.64			0.55		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.32			0.32			0.25			0.36			0.26			0.40			0.42		
3	0.47			0.44			0.39			0.46			0.55			0.62			0.54		
	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし	㍈	異常なし	異常なし
	0.32			0.31			0.27			0.24			0.31			0.39			0.39		
最高値	0.69	—	—	0.61	—	—	0.51	—	—	0.60	—	—	0.67	—	—	0.73	—	—	0.61	—	—
最低値	0.28	—	—	0.30	—	—	0.24	—	—	0.24	—	—	0.26	—	—	0.29	—	—	0.30	—	—

放射性物質の検査結果

○原水

試料採水年月日	八千代台浄水場			勝田台浄水場			米本浄水場			高津浄水場			睦浄水場			萱田浄水場		
	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137
令和5年1月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
令和4年10月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5
令和4年7月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
令和4年4月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6

I131:ヨウ素131, Cs134:セシウム134, Cs137:セシウム137

○浄水

試料採水年月日	八千代台浄水場			勝田台浄水場			米本浄水場			高津浄水場			村上給水場			睦浄水場			萱田浄水場		
	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137
令和5年1月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
令和4年10月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
令和4年7月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
令和4年4月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6

I131:ヨウ素131, Cs134:セシウム134, Cs137:セシウム137

- *「不検出」とは、検出限界値未満であることを表します。
- *「検出限界値」とは、その分析方法で検出できる最低濃度のことをいいます。
- * 目標値・指標値について
国が示した水道水中の目標値
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計):10ベクレル/kg

令和4年度 水質検査結果

八千代市上下水道局 上水道課

〒276-0046

千葉県八千代市大和田新田312-5

TEL : 047-483-6587

FAX : 047-483-6111