

令和元年度 水質検査結果



「水道水は安全」。その信頼に応え、いつも安全な水をお届けできるよう、八千代市上下水道局では、定期的な水質検査を実施しています。

八千代市イメージキャラクター やっち

八千代市上下水道局

目 次

水源の種類	1
水質検査の項目と頻度	1
水質検査の方法	1
浄水場及び給水場の概要	1
水質結果	
原水	2
浄水	2
水質検査の採水地点	4
採水地点図	5
令和元年度末端給水栓水質検査結果(最高, 最低値)	6
水質検査結果	
<原水>	
取水井 八千代台系	8
勝田台系	10
米本系	11
高津系	13
睦系	15
萱田系	17
着水井 水質基準項目等(42項目)	18
水質管理目標設定項目(19項目)	19
水質管理目標設定項目(農薬類)	20
クリプトスポリジウム等の指標菌(2項目)	23
<浄水>	
浄水場及び給水場 水質基準項目(51項目)	24
給水栓 八千代台系	26
勝田台系	27
米本系	28
高津系	29
村上系	30
睦系	31
萱田系	32
水質管理目標設定項目(23項目)	33
毎日水質検査	34
<放射性物質>	
原水(着水井), 浄水(場内給水栓)	35

●水源の種類

八千代市の水道水は、深井戸からくみ揚げる地下水を浄水したものと北千葉広域水道企業団からの水道用水を受水を混合して供給しています。

令和元年度は、地下水由来の水道水が 48.1%，北千葉広域水道企業団からの受水が 51.9%の割合で水道水を供給しました。

●水質検査の項目と頻度

原水	検査場所	取水井	着水井			
	検査項目	4 0 項目	4 2 項目	1 9 項目	2 項目	
	検査頻度	年 2 回	年 1 回	年 1 回	年 3 回	
浄水	検査場所	浄水場及び 給水場	末端給水栓			
	検査項目	5 1 項目	4 0 項目	1 1 項目	2 3 項目	3 項目
	検査頻度	年 2 回	年 4 回	毎月	年 1 回	毎日

●水質検査の方法

水質基準項目は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」で、その他の項目は「上水試験方法」等で定める方法で行いました。

●浄水場及び給水場の概要

浄・給水場名	八千代台浄水場	勝田台浄水場	米本浄水場	高津浄水場	村上給水場	睦浄水場	萱田浄水場
所在地	八千代台西 7-2	勝田台 3-2-1	米本 1434-2	高津 832	村上 1157-1	島田台 797-2	ゆりのき台 7-12
水源の種類	地下水 睦浄水場送水	地下水 睦浄水場送水	地下水 睦浄水場送水	地下水 睦浄水場送水	睦浄水場送水	北千葉(企)受水 地下水	睦浄水場送水 地下水
井戸数	7本	3本	5本	9本 (1本休止中)	—	6本	3本
浄水方法	塩素消毒、除鉄・除マンガン処理				—	塩素消毒、 除鉄・除マンガン処理	
給水区域	高津の一部 高津東1丁目 の一部 八千代台北1 ～13丁目、 14・15丁 目の一部、 八千代台西、 八千代台東、 八千代台南	勝田 勝田台2～6 丁目、7丁目 の一部 勝田台南2丁 目、3丁目の 一部	神野 保品 村上の一部 村上南2丁目 の一部 米本（一部を 除く）	大和田新田の 一部 高津（一部を 除く） 高津東2丁目 1・3・4丁 目の一部 緑ヶ丘1丁目 の一部、2丁 目	勝田台1丁 目、7丁目の 一部 勝田台北 勝田台南1丁 目、3丁目の 一部 上高野 下市場 村上（一部を 除く） 村上南	神久保 大和田新田の 一部 桑納 小池 佐山 島田 島田台 桑橋 大学町 吉橋 真木野 緑ヶ丘1丁目 の一部、3～ 5丁目、緑が 丘西1～8丁 目	大和田 大和田新田の 一部 萱田 萱田町 高津の一部 高津東3・4 丁目の一部 麦丸 村上の一部 八千代台北1 0・14・1 5丁目の一 部、16・1 7丁目 ゆりのき台

令和元年度末現在

●水質結果

原水

・取水井

地下水は、八千代市内に点在している深度１５０ｍ前後の取水井から汲み上げています。大半の取水井の水質は汲み上げる深度が深いことから良好な状態を保っています。ただし、高津７号取水井は平成２２年１１月に大腸菌が検出されたことにより、現在は休止しています。

水質検査結果の詳細は８ページから１７ページに掲載しています。

・着水井

取水井から汲み上げた地下水は、浄水場内にある着水井に集められます。着水井の水質も取水井同様に良好な状態であることが確認できました。

水質検査結果の詳細は１８ページから２３ページに掲載しています。

浄水

・場内給水栓

浄水場及び給水場から送り出している水道水は、水質基準を全て満たしております。

水質検査結果の詳細は２４ページから２５ページに掲載しています。

・給水栓

給水区域の末端地域まで場内給水栓同様に水質基準を全て満たしている水道水が届いていることが確認できました。また、水質管理目標設定項目の検査においても良好な検査結果が得られております。

水質検査結果の最高値及び最低値は６ページ、水質検査結果の詳細は２６ページから３３ページ、毎日検査は３４ページに掲載しています。

・おいしい水について

八千代市の水道水は厚生省(現厚生労働省)が設置した「おいしい水研究会」から報告された「おいしい水」の水質要件7項目のうち、5項目で水質要件を満たしております。

おいしい水の水質要件

水質項目	おいしい水の要件	説 明	給水栓の水質 (令和元年度の平均値)
蒸発残留物	30～200mg/L	水が蒸発した後に残る物質で、成分は主にミネラル分。多く含まれると苦みや渋みなどを感じるが、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味がする。	171mg/L
硬 度	10～100mg/L	主なミネラル分である、カルシウム及びマグネシウムの含有量を表す。おいしい水の条件としては、硬度成分が適度に含まれることが必要である。硬度の低い水は「軟水」といい、味にくせがない。一方、硬度の高い水は「硬水」といい、しつこい味を感じるほか、人によって好き嫌いが分かれることが多い。	69mg/L
遊離炭酸	3～30mg/L	水に溶けている炭酸ガスのことで、水にさわやかさを与える一方、多すぎると刺激が強くなってまろやかさが失われる。	2.0mg/L未満
過マンガン酸 カリウム消費量	3mg/L以下	水に含まれる有機物の指標。多く含まれると渋みを感じる。	0.6mg/L
臭気度 (臭気強度)	3以下	水についているにおいの強さを表す(においの種類は関係ない)。カビ臭や藻臭など、水に不快なにおいが付いていると、まずく感じる。	1未満
残留塩素	0.4mg/L以下	水道水中に残留している、消毒用の塩素のこと。衛生上、水道水は塩素が0.1mg/L以上残留していなければならないが、残留塩素の濃度が高すぎると、いわゆる「カルキ臭」の原因となる。	0.5mg/L
水 温	20℃以下	冷たい水は、生理的においしいと感じる。また、水を冷やすとカルキ臭などのにおいが気にならなくなるため、水をおいしく飲むことができる。	17.9℃

* 遊離炭酸については、水源である地下水にほとんど含まれないので、要件を満たしておりません。

* 残留塩素については、各給水区域の管末まで適正に管理するため、要件よりも高く設定しております。

放射性物質

地下水(原水)と水道水(浄水)にて放射性物質の測定を行いました。放射性物質の分析結果は、放射性セシウムおよび放射性ヨウ素ともに不検出でした。水質検査結果の詳細は35ページに掲載しています。

水質検査の採水地点

1 原 水

水 源 名 称	水 源 所 在 地	水 源 名 称	水 源 所 在 地
八千代台浄水場	第1号井	八千代台西7丁目	高津浄水場
	第4号井	八千代台西8丁目	
	第5号井	八千代台北10丁目	
	第6号井	八千代台北11丁目	
	第7号井	八千代台北8丁目	
	第8号井	高津字1489番地	
	第9号井	高津東4丁目	
勝田台浄水場	第1号井	勝田台3丁目	睦浄水場
	第2号井	勝田台4丁目	
	第3号井	勝田690番地	
米本浄水場	第1号井	米本2338番地	
	第2号井	米本2338番地	
	第4号井	米本1386番地	
	第5号井	米本2169番地	萱田浄水場
	第6号井	米本2162番地	
高津浄水場	第1号井	大和田新田59番地	
	第2-1号井	大和田新田50番地	
		第2-2号井	大和田新田50番地
		第3号井	高津738番地
		第4-1号井	高津832番地
		第4-2号井	高津832番地
		第6号井	高津390番地
		第7号井	高津821番地
		第8号井	高津832番地
		第1号井	島田台797番地
		第2号井	島田台754番地
		第3号井	島田台1189番地
		第4号井	島田台724番地
		第5号井	小池406番地
		第6号井	真木野219番地
		第2号井	大和田新田314番地
		第3号井	萱田2231番地
		第4号井	ゆりのき台2丁目


2 浄水場及び給水場

浄水場等名及び所在地	着水井	浄水場等名及び所在地	着水井
八千代台浄水場 (八千代台西7-2)	○	村上給水場 (村上1157-1)	×
勝田台浄水場 (勝田台3-2-1)	○	睦浄水場 (島田台797-2)	○
米本浄水場 (米本1434-2)	○	萱田浄水場 (ゆりのき台7-12)	○
高津浄水場 (高津832)	○		

3 給水栓

給 水 区 域	場 所 及 び 所 在 地	給 水 区 域	場 所 及 び 所 在 地
八千代台浄水場	八千代台近隣公園 (八千代台東3-1937-1他)	村上給水場	7丁目公会堂 (勝田台7-11)
勝田台浄水場	勝田区会館 (勝田592)	睦浄水場	やちよ農業交流センター (島田2076)
米本浄水場	八千代市立郷土博物館 (村上1170)	萱田浄水場	上ノ山公園 (萱田町893-4)
高津浄水場	飯盛台児童公園 (大和田新田252-5)		

採水地点図

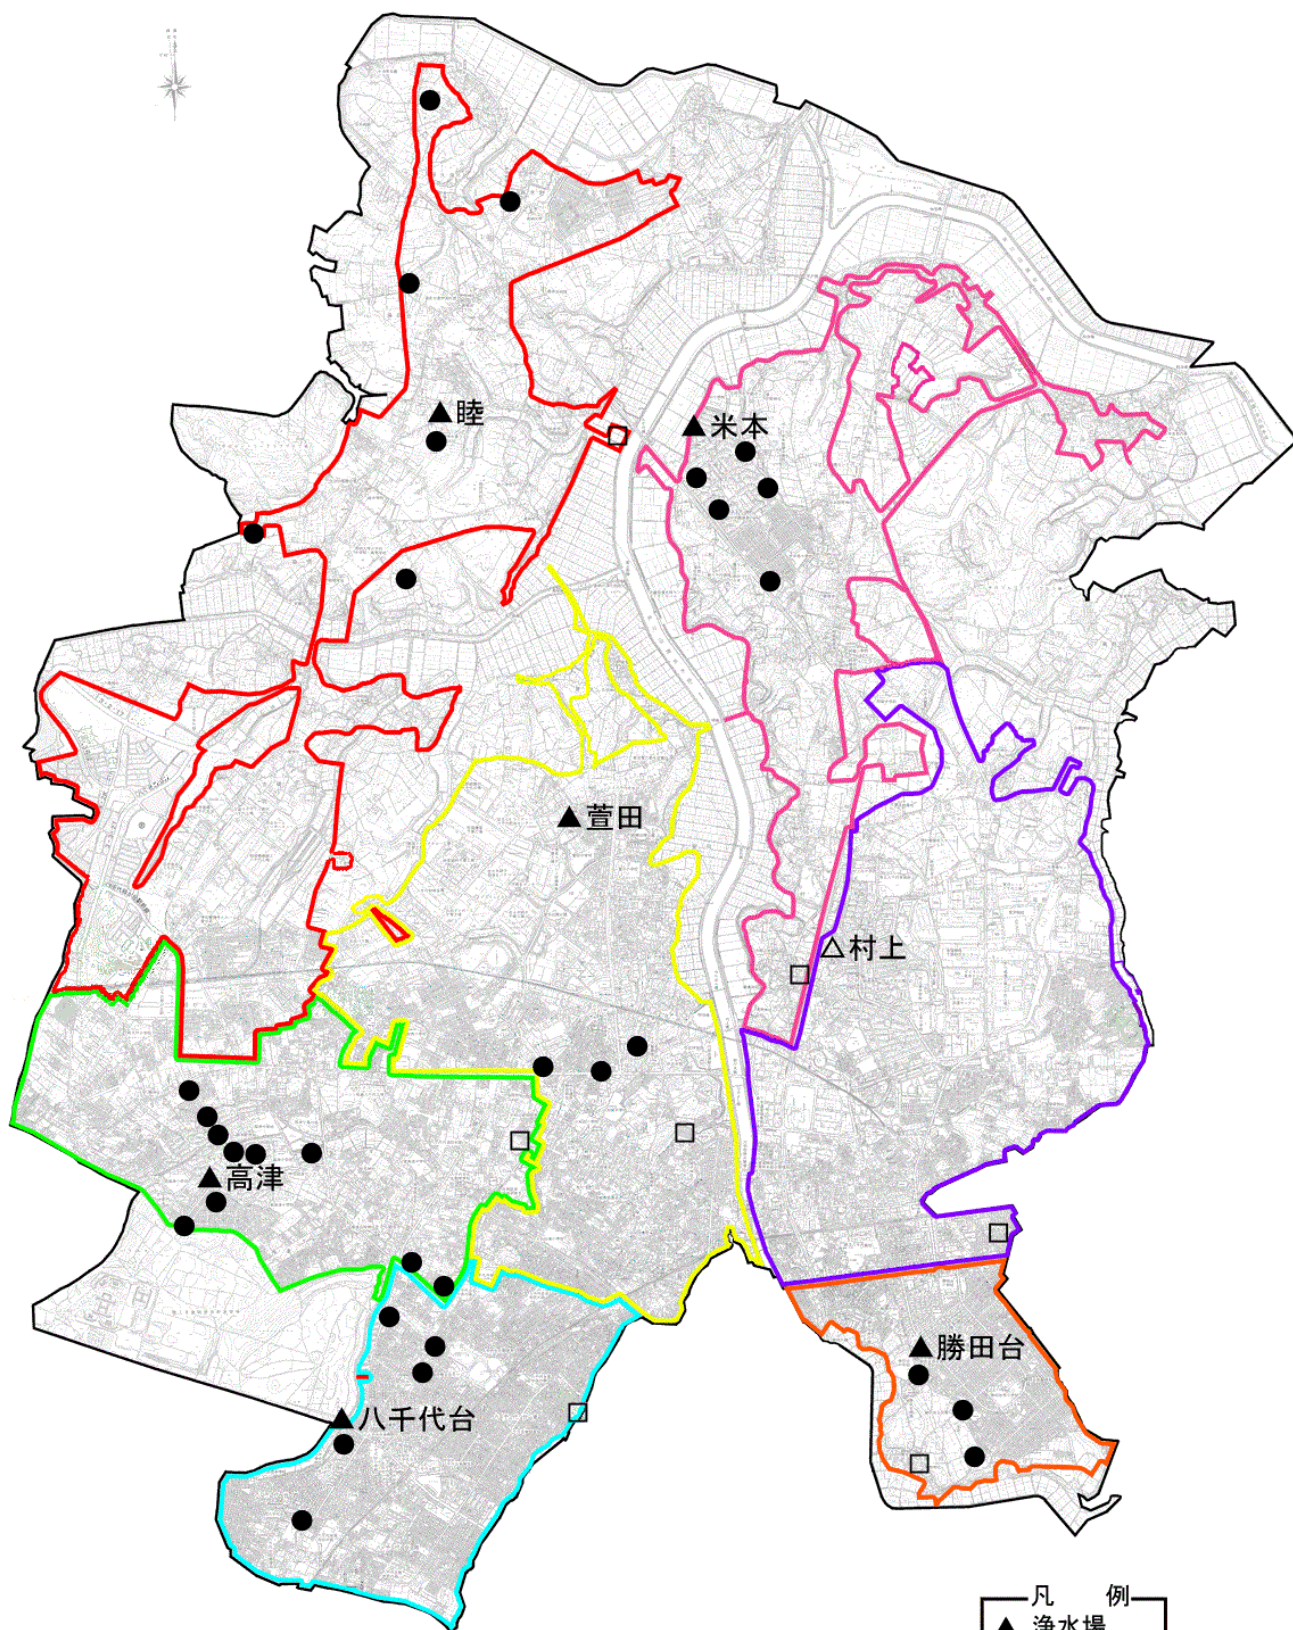

令和元年度末 現在

令和元年度末端給水栓水質検査結果(最高,最低値)

	項 目 名	基 準 値	検 査 結 果	説 明
1	一般細菌	100個 /mL 以下	0 個/mL	水の清浄度を示す指標であり、通常は水道水中には極めて少ないため、多く検出した場合は水道水が病原生物に汚染されている疑いがあります。
2	大腸菌	検出されないこと	不 検 出	人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合には、病原生物に汚染されている疑いがあります。
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質です。
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質です。
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。鉛管を使用している場合、水道水から検出されることがあります。
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	地質の影響、鉱泉、鉱山廃水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	鉱山廃水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水や地下水などで検出されます。高濃度に含まれるとメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	最高 最低 1.83 mg/L 0.02 mg/L	窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水や地下水などで検出されます。高濃度に含まれるとメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	最高 最低 0.13 mg/L 0.08 mg/L	主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出されます。適量の摂取は虫歯の予防効果がありますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染の物質として知られています。
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	最高 最低 0.27 mg/L 0.06 mg/L 未満	消毒剤で使用している次亜塩素酸ナトリウムの分解生成物です。
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	最高 最低 0.016 mg/L 0.003 mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	最高 最低 0.003 mg/L 0.003 mg/L 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	最高 最低 0.012 mg/L 0.005 mg/L	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	最高 最低 0.002 mg/L 0.001 mg/L 未満	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	最高 最低 0.037 mg/L 0.017 mg/L	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。

	項 目 名	基 準 値	検 査 結 果		説 明
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	最高 最低	0.006 mg/L 0.003 mg/L 未満	原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	最高 最低	0.011 mg/L 0.005 mg/L	
30	ブromoホルム	0.09 mg/L 以下	最高 最低	0.004 mg/L 0.001 mg/L 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		0.008 mg/L 未満	
32	垂鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下		0.1 mg/L 未満	鉱山廃水、工場排水などの混入や垂鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	最高 最低	0.03 mg/L 0.01 mg/L 未満	工場排水などの混入や、浄水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下		0.03 mg/L 未満	鉱山廃水、工場排水などの混入や鉄管に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味や水道水の着色の原因となります。
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下		0.1 mg/L 未満	鉱山廃水、工場排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管、真鍮器具などからの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味や水道水の着色の原因となります。
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	最高 最低	22 mg/L 7.1 mg/L	工場排水や海水、塩素処理などの浄水処理に由来し、高濃度に含まれると味を損なう原因となります。
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	最高 最低	0.011 mg/L 0.001 mg/L 未満	地質からや、鉱山廃水、工場排水の混入によって河川水などで検出されることがあり、高濃度に含まれると消毒用の塩素で酸化され、着色の原因となります。
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	最高 最低	32.3 mg/L 9.0 mg/L	地質や海水の浸透、下水、生活排水、工場排水及びし尿などからの混入によって河川水などで検出され、高濃度に含まれると味を損なう原因となります。
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	最高 最低	83 mg/L 60 mg/L	硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、地質の影響により検出します。硬度が高い水は石鹸の泡立ちを悪くします。
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	最高 最低	218 mg/L 134 mg/L	主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦み、渋みなどを付け、適度に含まれるとまろやかさを出します。
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下		0.02 mg/L 未満	生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	最高 最低	0.000001 mg/L 0.000001 mg/L 未満	湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	最高 最低	0.000001 mg/L 0.000001 mg/L 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下		0.005 mg/L 未満	生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下		0.0005 mg/L 未満	工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあり、異臭味の原因となります。
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	最高 最低	0.8 mg/L 0.3 mg/L 未満	水の有機物による汚れを知るための指標です。原水にし尿、下水、工場排水等が混入した場合は濃度が増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。
47	pH値	5.8 ～ 8.6	最高 最低	8.3 7.7	pH値は水の酸性、アルカリ性の程度を示すもので0から14の数値で表されます。pH7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。
48	味	異常でないこと		異 常 な し	水の味は、地質又は工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖に伴うもののほか、水道管の内面塗装などが原因で発生することがあります。
49	臭 気	異常でないこと		異 常 な し	水の臭気は、藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うもののほか、水道水では使用される管の内面塗装剤などが原因で生じることがあります。
50	色 度	5 度以下	最高 最低	1.5 度 0.5 度 未満	水に着いている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。
51	濁 度	2 度以下	最高 最低	0.1 度 0.0 度	水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。

原 水	取水井 1/10	水 源 の 名 称	八千代台系地下水		八千代台系地下水		八千代台系地下水		八千代台系地下水	
		採 水 場 所	八千代台系第1号井		八千代台系第4号井		八千代台系第5号井		八千代台系第6号井	
		採 水 年 月 日	令和元年5月7日	令和元年11月5日	令和元年5月7日	令和元年11月5日	令和元年5月7日	令和元年11月5日	令和元年5月7日	令和元年11月5日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	19.0 °C	11.8 °C	18.0 °C	14.2 °C	19.1 °C	12.8 °C	18.0 °C	14.0 °C	
	水温	15.5 °C	15.5 °C	15.8 °C	15.4 °C	15.9 °C	15.8 °C	16.1 °C	15.6 °C	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	2 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/L	7.5 mg/L	7.4 mg/L	8.2 mg/L	8.2 mg/L	8.0 mg/L	7.7 mg/L	8.2 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.011 mg/L	0.011 mg/L	0.022 mg/L	0.017 mg/L	0.014 mg/L	0.014 mg/L	0.015 mg/L	0.015 mg/L	
27	塩化物イオン	5.8 mg/L	5.8 mg/L	8.9 mg/L	7.5 mg/L	5.9 mg/L	5.8 mg/L	5.5 mg/L	5.5 mg/L	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	70 mg/L	73 mg/L	77 mg/L	82 mg/L	69 mg/L	70 mg/L	67 mg/L	73 mg/L	
29	蒸発残留物	137 mg/L	141 mg/L	153 mg/L	149 mg/L	141 mg/L	143 mg/L	146 mg/L	142 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	
34	pH値	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	
35	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	
36	色度	1.9 度	1.8 度	1.8 度	1.8 度	2.0 度	1.9 度	2.1 度	2.2 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.33 mg/L	0.32 mg/L	0.18 mg/L	0.24 mg/L	0.43 mg/L	0.43 mg/L	0.44 mg/L	0.44 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	3.0 mg/L	3.0 mg/L	1.7 mg/L	2.1 mg/L	3.8 mg/L	3.3 mg/L	4.0 mg/L	3.3 mg/L	

原 水	取水井 2/10	水 源 の 名 称	八千代台系地下水		八千代台系地下水		八千代台系地下水	
		採 水 場 所	八千代台系第7号井		八千代台系第8号井		八千代台系第9号井	
		採 水 年 月 日	令和元年5月7日	令和元年11月5日	令和元年5月20日	令和元年11月18日	令和元年5月20日	令和元年11月18日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	19.0 °C	13.1 °C	23.8 °C	10.0 °C	17.9 °C	12.7 °C	
	水温	15.9 °C	16.0 °C	15.7 °C	15.7 °C	15.9 °C	16.0 °C	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	2 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L 未満	7.7 mg/L 未満	7.6 mg/L 未満	7.5 mg/L 未満	7.9 mg/L 未満	7.5 mg/L 未満	
26	マンガン及びその化合物	0.015 mg/L 未満	0.021 mg/L 未満	0.024 mg/L 未満	0.013 mg/L 未満	0.017 mg/L 未満	0.015 mg/L 未満	
27	塩化物イオン	5.6 mg/L 未満	5.7 mg/L 未満	7.7 mg/L 未満	6.4 mg/L 未満	9.5 mg/L 未満	9.4 mg/L 未満	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	65 mg/L 未満	82 mg/L 未満	76 mg/L 未満	76 mg/L 未満	72 mg/L 未満	78 mg/L 未満	
29	蒸発残留物	140 mg/L 未満	147 mg/L 未満	151 mg/L 未満	145 mg/L 未満	150 mg/L 未満	148 mg/L 未満	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L 未満	0.4 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
34	pH値	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	
35	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	硫化水素臭	木材臭	硫化水素臭	
36	色度	2.0 度	1.9 度	1.8 度	1.8 度	1.8 度	1.9 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.42 mg/L 未満	0.23 mg/L 未満	0.21 mg/L 未満	0.44 mg/L 未満	0.41 mg/L 未満	0.45 mg/L 未満	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	3.8 mg/L 未満	1.9 mg/L 未満	2.2 mg/L 未満	3.5 mg/L 未満	3.5 mg/L 未満	4.0 mg/L 未満	

原 水	取水井 3/10	水 源 の 名 称	勝田台系地下水		勝田台系地下水		勝田台系地下水	
		採 水 場 所	勝田台系第1号井		勝田台系第2号井		勝田台系第3号井	
		採 水 年 月 日	平成31年4月15日	令和元年10月15日	平成31年4月15日	令和元年10月15日	平成31年4月15日	令和元年10月15日
No.	試 験 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		20.0 °C	17.7 °C	18.1 °C	17.8 °C	15.9 °C	17.8 °C
	水温		15.4 °C	15.3 °C	15.4 °C	15.3 °C	15.1 °C	15.2 °C
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.10 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		6.1 mg/L 未満	5.8 mg/L 未満	5.4 mg/L 未満	5.0 mg/L 未満	5.7 mg/L 未満	5.2 mg/L 未満
26	マンガン及びその化合物		0.029 mg/L 未満	0.027 mg/L 未満	0.029 mg/L 未満	0.027 mg/L 未満	0.026 mg/L 未満	0.026 mg/L 未満
27	塩化物イオン		6.8 mg/L 未満	6.9 mg/L 未満	7.6 mg/L 未満	7.6 mg/L 未満	7.0 mg/L 未満	7.0 mg/L 未満
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		65 mg/L 未満	76 mg/L 未満	60 mg/L 未満	65 mg/L 未満	65 mg/L 未満	74 mg/L 未満
29	蒸発残留物		144 mg/L 未満	142 mg/L 未満	136 mg/L 未満	135 mg/L 未満	139 mg/L 未満	137 mg/L 未満
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
34	pH値		8.4	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4
35	臭気		硫化水素臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭
36	色度		1.4 度	1.5 度	1.1 度	1.2 度	1.2 度	1.2 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.21 mg/L 未満	0.22 mg/L 未満	0.26 mg/L 未満	0.27 mg/L 未満	0.18 mg/L 未満	0.19 mg/L 未満
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		1.9 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.2 mg/L 未満	2.4 mg/L 未満	1.7 mg/L 未満	1.9 mg/L 未満

原 水	取水井 4/10	水 源 の 名 称	米本系地下水		米本系地下水		米本系地下水		米本系地下水	
		採 水 場 所	米本系第1号井		米本系第2号井		米本系第4号井		米本系第5号井	
		採 水 年 月 日	令和元年6月17日	令和元年12月16日	令和元年6月17日	令和元年12月16日	令和元年9月2日	令和元年12月16日	令和元年6月17日	令和元年12月16日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	24.3 ℃	6.5 ℃	26.4 ℃	7.6 ℃	30.2 ℃	6.7 ℃	23.4 ℃	7.9 ℃	
	水温	17.2 ℃	16.2 ℃	17.8 ℃	16.4 ℃	17.1 ℃	16.9 ℃	16.9 ℃	16.7 ℃	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	2 個/mL	0 個/mL	84 個/mL	4 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.10 mg/L	0.11 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.11 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	14 mg/L	15 mg/L	19 mg/L	21 mg/L	11 mg/L	22 mg/L	16 mg/L	17 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.013 mg/L	0.012 mg/L	0.012 mg/L	0.012 mg/L	0.023 mg/L	0.021 mg/L	0.016 mg/L	0.012 mg/L	
27	塩化物イオン	9.1 mg/L	9.1 mg/L	7.8 mg/L	7.7 mg/L	5.5 mg/L	8.5 mg/L	9.1 mg/L	9.1 mg/L	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	66 mg/L	68 mg/L	57 mg/L	59 mg/L	66 mg/L	56 mg/L	64 mg/L	67 mg/L	
29	蒸発残留物	175 mg/L	160 mg/L	179 mg/L	159 mg/L	154 mg/L	158 mg/L	186 mg/L	162 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	
34	pH値	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.6	8.4	8.4	
35	臭気	木材臭	硫化水素臭	木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	硫化水素臭	
36	色度	2.5 度	2.5 度	2.9 度	2.9 度	3.7 度	3.5 度	4.1 度	2.6 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.3 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.92 mg/L	0.90 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	0.79 mg/L	0.92 mg/L	1.1 mg/L	1.0 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	7.5 mg/L	8.3 mg/L	10.2 mg/L	8.9 mg/L	7.1 mg/L	7.7 mg/L	8.6 mg/L	8.5 mg/L	

原 水	取水井 5/10	水 源 の 名 称	米本系地下水	
		採 水 場 所	米本系第6号井	
		採 水 年 月 日	令和元年6月17日	令和元年12月16日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		26.0 °C	3.4 °C
	水温		16.8 °C	15.7 °C
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.08 mg/L	0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4 - ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		9.4 mg/L	9.9 mg/L
26	マンガン及びその化合物		0.032 mg/L	0.030 mg/L
27	塩化物イオン		7.7 mg/L	7.7 mg/L
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		64 mg/L	68 mg/L
29	蒸発残留物		156 mg/L	143 mg/L
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L	0.4 mg/L
34	pH値		8.4	8.4
35	臭気		木材臭	木材臭
36	色度		2.2 度	2.2 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.72 mg/L	0.72 mg/L
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		6.1 mg/L	6.2 mg/L

原 水	取水井 6/10	水 源 の 名 称	高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水	
		採 水 場 所	高津系第1号井		高津系第2-1号井		高津系第2-2号井		高津系第3号井	
		採 水 年 月 日	令和元年6月3日	令和元年12月2日	令和元年6月3日	令和元年12月2日	令和元年6月3日	令和元年12月2日	令和元年5月20日	令和元年11月18日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	23.9 ℃	12.4 ℃	23.5 ℃	12.9 ℃	23.5 ℃	12.9 ℃	21.5 ℃	10.9 ℃	
	水温	16.0 ℃	15.7 ℃	15.8 ℃	16.3 ℃	16.3 ℃	15.6 ℃	15.7 ℃	15.7 ℃	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	9.8 mg/L	11 mg/L	8.2 mg/L	8.7 mg/L	10 mg/L	11 mg/L	7.6 mg/L	6.8 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.019 mg/L	0.020 mg/L	0.030 mg/L	0.031 mg/L	0.015 mg/L	0.015 mg/L	0.024 mg/L	0.021 mg/L	
27	塩化物イオン	6.0 mg/L	5.9 mg/L	6.4 mg/L	6.5 mg/L	5.6 mg/L	5.6 mg/L	10.5 mg/L	10.5 mg/L	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	74 mg/L	82 mg/L	81 mg/L	86 mg/L	77 mg/L	74 mg/L	74 mg/L	80 mg/L	
29	蒸発残留物	162 mg/L	151 mg/L	157 mg/L	153 mg/L	166 mg/L	156 mg/L	152 mg/L	151 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	
34	pH値	8.3	8.3	8.2	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	
35	臭気	木材臭	硫化水素臭	木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	
36	色度	2.9 度	3.0 度	2.4 度	2.4 度	2.9 度	2.9 度	1.8 度	1.7 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.39 mg/L	0.38 mg/L	0.52 mg/L	0.54 mg/L	0.30 mg/L	0.31 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/101mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	5.0 mg/L	4.7 mg/L	3.5 mg/L	3.7 mg/L	4.8 mg/L	4.8 mg/L	2.8 mg/L	2.6 mg/L	

原 水	取水井 7/10	水 源 の 名 称	高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水		高津系地下水	
		採 水 場 所	高津系第4－1号井		高津系第4－2号井		高津系第6号井		高津系第8号井	
		採 水 年 月 日	令和元年5月20日	令和元年11月18日	令和元年5月20日	令和元年11月18日	令和元年6月3日	令和元年12月2日	令和元年6月3日	令和元年12月2日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	24.5 ℃	10.8 ℃	24.5 ℃	10.8 ℃	23.7 ℃	11.2 ℃	23.7 ℃	13.8 ℃	
	水温	16.4 ℃	16.0 ℃	16.2 ℃	15.7 ℃	15.7 ℃	15.7 ℃	15.6 ℃	15.5 ℃	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4－ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.04 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.08 mg/L	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	7.6 mg/L	7.5 mg/L	6.6 mg/L	8.1 mg/L	8.2 mg/L	7.4 mg/L	8.0 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.009 mg/L	0.009 mg/L	0.027 mg/L	0.024 mg/L	0.019 mg/L	0.020 mg/L	0.021 mg/L	0.020 mg/L	
27	塩化物イオン	5.3 mg/L	5.3 mg/L	6.2 mg/L	6.1 mg/L	5.6 mg/L	5.5 mg/L	5.9 mg/L	5.8 mg/L	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	73 mg/L	75 mg/L	78 mg/L	83 mg/L	89 mg/L	88 mg/L	86 mg/L	88 mg/L	
29	蒸発残留物	144 mg/L	145 mg/L	146 mg/L	144 mg/L	157 mg/L	151 mg/L	156 mg/L	151 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	
34	pH値	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3	8.4	
35	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	
36	色度	2.1 度	2.4 度	2.2 度	2.1 度	1.9 度	1.9 度	1.9 度	1.9 度	
37	濁度	0.0 度	0.1 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.46 mg/L	0.48 mg/L	0.30 mg/L	0.32 mg/L	0.29 mg/L	0.27 mg/L	0.33 mg/L	0.34 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	4.1 mg/L	4.0 mg/L	2.9 mg/L	2.7 mg/L	2.4 mg/L	2.9 mg/L	3.1 mg/L	3.3 mg/L	

原 水	取水井 8/10	水 源 の 名 称	睦系地下水		睦系地下水		睦系地下水		睦系地下水	
		採 水 場 所	睦系第1号井		睦系第2号井		睦系第3号井		睦系第4号井	
		採 水 年 月 日	令和元年9月17日	令和2年3月2日	令和元年9月17日	令和2年3月16日	令和元年9月2日	令和2年3月2日	令和元年9月2日	令和2年3月2日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		25.0 ℃	7.2 ℃	26.0 ℃	9.9 ℃	27.1 ℃	7.1 ℃	25.3 ℃	6.3 ℃
	水温		16.2 ℃	15.6 ℃	16.5 ℃	16.1 ℃	16.7 ℃	16.0 ℃	16.7 ℃	16.3 ℃
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	3 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.11 mg/L 未満	0.09 mg/L 未満	0.10 mg/L 未満	0.10 mg/L 未満	0.11 mg/L 未満	0.11 mg/L 未満	0.12 mg/L 未満	0.12 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4－ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		8.5 mg/L	8.2 mg/L	17 mg/L	18 mg/L	35 mg/L	32 mg/L	31 mg/L	26 mg/L
26	マンガン及びその化合物		0.028 mg/L	0.024 mg/L	0.019 mg/L	0.018 mg/L	0.013 mg/L	0.014 mg/L	0.015 mg/L	0.017 mg/L
27	塩化物イオン		5.3 mg/L	5.2 mg/L	5.5 mg/L	5.5 mg/L	5.2 mg/L	5.2 mg/L	5.2 mg/L	5.2 mg/L
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		64 mg/L	63 mg/L	51 mg/L	48 mg/L	24 mg/L	22 mg/L	32 mg/L	32 mg/L
29	蒸発残留物		147 mg/L	136 mg/L	164 mg/L	155 mg/L	187 mg/L	165 mg/L	192 mg/L	159 mg/L
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L
34	pH値		8.3	8.3	8.0	8.2	8.6	8.7	8.3	8.3
35	臭気		木材臭	硫化水素臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭
36	色度		2.7 度	2.8 度	3.3 度	3.4 度	4.6 度	4.8 度	5.0 度	4.9 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.55 mg/L	0.54 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	0.98 mg/L	1.0 mg/L	1.4 mg/L	1.4 mg/L
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		4.7 mg/L	4.8 mg/L	9.0 mg/L	9.7 mg/L	8.5 mg/L	8.6 mg/L	11.5 mg/L	11.2 mg/L

原 水	取水井 9/10	水 源 の 名 称	陸系地下水		陸系地下水	
		採 水 場 所	陸系第5号井		陸系第6号井	
		採 水 年 月 日	令和元年9月2日	令和2年3月2日	令和元年9月2日	令和2年3月2日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		26.3 ℃	6.3 ℃	27.1 ℃	7.2 ℃
	水温		16.6 ℃	15.8 ℃	16.7 ℃	15.8 ℃
1	一般細菌		0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
3	ガドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物		0.11 mg/L	0.11 mg/L	0.09 mg/L	0.11 mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4 -ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
24	銅及びその化合物		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物		19 mg/L	18 mg/L	24 mg/L	21 mg/L
26	マンガン及びその化合物		0.022 mg/L	0.024 mg/L	0.019 mg/L	0.021 mg/L
27	塩化物イオン		5.4 mg/L	5.4 mg/L	5.9 mg/L	5.9 mg/L
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		54 mg/L	52 mg/L	46 mg/L	44 mg/L
29	蒸発残留物		166 mg/L	150 mg/L	178 mg/L	153 mg/L
30	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
31	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
32	フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
34	pH値		8.4	8.5	8.4	8.5
35	臭気		木材臭	木材臭	木材臭	木材臭
36	色度		5.1 度	5.1 度	3.8 度	3.8 度
37	濁度		0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
38	アンモニア態窒素		0.65 mg/L	0.70 mg/L	0.84 mg/L	0.83 mg/L
39	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL
40	塩素要求量		6.0 mg/L	6.2 mg/L	7.0 mg/L	7.1 mg/L

原 水	取水井 10/10	水 源 の 名 称	萱田系地下水		萱田系地下水		萱田系地下水	
		採 水 場 所	萱田系第2号井		萱田系第3号井		萱田系第4号井	
		採 水 年 月 日	令和元年9月17日	令和2年3月16日	令和元年度上半期	令和2年1月7日	令和元年9月17日	令和2年3月16日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	27.9 °C	9.7 °C	井戸設備の故障により 水質検査を実施しませんでした	8.8 °C	31.0 °C	10.8 °C	
	水温	16.0 °C	15.6 °C		16.0 °C	16.3 °C	15.9 °C	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL		0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満		0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満		0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満		0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満		0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4－ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		0.04 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満		0.12 mg/L	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満		0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/L	9.4 mg/L		7.8 mg/L	9.6 mg/L	9.8 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.013 mg/L	0.007 mg/L		0.036 mg/L	0.008 mg/L	0.012 mg/L	
27	塩化物イオン	11.6 mg/L	11.0 mg/L		9.2 mg/L	5.5 mg/L	6.0 mg/L	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	75 mg/L	75 mg/L		88 mg/L	56 mg/L	56 mg/L	
29	蒸発残留物	162 mg/L	160 mg/L		166 mg/L	148 mg/L	140 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
32	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	0.3 mg/L		0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	
34	pH値	8.3	8.4		8.4	8.4	8.4	
35	臭気	硫化水素臭	硫化水素臭		硫化水素臭	木材臭	硫化水素臭	
36	色度	1.6 度	1.7 度		1.7 度	1.9 度	1.9 度	
37	濁度	0.0 度	0.0 度		0.0 度	0.0 度	0.0 度	
38	アンモニア態窒素	0.50 mg/L	0.46 mg/L		0.34 mg/L	0.71 mg/L	0.68 mg/L	
39	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
40	塩素要求量	3.8 mg/L	3.8 mg/L		3.3 mg/L	5.8 mg/L	5.7 mg/L	

原 水	着水井42項目 (水質基準項目等)	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日
No.	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温	23.1 °C	21.2 °C	22.6 °C	22.9 °C	21.9 °C	23.3 °C	
	水温	16.5 °C	15.9 °C	16.7 °C	16.5 °C	17.8 °C	17.0 °C	
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	4 個/mL	2 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.11 mg/L	0.08 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
21	亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
24	銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L	5.7 mg/L	15 mg/L	7.8 mg/L	21 mg/L	9.4 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.013 mg/L	0.028 mg/L	0.019 mg/L	0.019 mg/L	0.019 mg/L	0.010 mg/L	
27	塩化物イオン	6.5 mg/L	7.5 mg/L	8.3 mg/L	6.5 mg/L	5.4 mg/L	8.1 mg/L	
28	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	69 mg/L	69 mg/L	61 mg/L	76 mg/L	41 mg/L	67 mg/L	
29	蒸発残留物	145 mg/L	139 mg/L	170 mg/L	157 mg/L	187 mg/L	159 mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
31	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
32	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
33	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
34	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.4 mg/L	
36	pH値	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	
37	臭気	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	
38	色度	2.0 度	1.2 度	2.6 度	2.3 度	4.4 度	1.9 度	
39	濁度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.1 度	0.0 度	
40	アンモニア態窒素	0.34 mg/L	0.20 mg/L	0.92 mg/L	0.33 mg/L	0.88 mg/L	0.58 mg/L	
41	嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	
42	塩素要求量	3.0 mg/L	1.7 mg/L	7.7 mg/L	3.2 mg/L	7.7 mg/L	4.9 mg/L	

原 水	着水井19項目 (水質管理目標設定項目)	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日
No.	検 査 項 目	目 標 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
3	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満
4	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満
5	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
6	農薬類	1 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 ～ 100 mg/L	69 mg/L	69 mg/L	61 mg/L	76 mg/L	41 mg/L	67 mg/L
8	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.013 mg/L	0.028 mg/L	0.019 mg/L	0.019 mg/L	0.019 mg/L	0.010 mg/L
9	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
11	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	1.7 mg/L	1.2 mg/L	2.1 mg/L	1.6 mg/L	3.1 mg/L	1.4 mg/L
13	臭気強度(TON)	3 以下	17	10	15	3	78	6
14	蒸発残留物	30 ～ 200 mg/L	145 mg/L	139 mg/L	170 mg/L	157 mg/L	187 mg/L	159 mg/L
15	濁 度	1 度 以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.1 度	0.0 度
16	pH値	7.5 程度	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4
17	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.1
18	従属栄養細菌	2000 個/mL 以下(暫定)	37 個/mL	6 個/mL	4 個/mL	150 個/mL	110 個/mL	34 個/mL
19	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満

農薬類 (水質管理目標設定項目)		水源の名称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採水場所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採水年月日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日
No.	検査項目	目標値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
4	EPN	0.004 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	MCPA	0.005 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
6	アシュラム	0.9 mg/L	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満
7	アセフェート	0.006 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
8	アトラジン	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
9	アニロホス	0.003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
10	アミラズ	0.006 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
11	アラクロール	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満
17	イミノクタジン	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
18	インダノファン	0.009 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
19	エスプロカルブ	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
20	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
22	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
23	オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
24	オリサストロビン	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
25	カズサホス	0.0006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
26	カフェンストール	0.008 mg/L	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満
27	カルタップ	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
28	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
29	カルボフラン	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
31	キャブタン	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
32	クミルロン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
33	グリホサート	2 mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
34	グルホシネート	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
35	クロメブロッツ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
36	クロルニトロフェン(CNP) ⁺	0.0001 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
37	クロルピリホス	0.003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
38	クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
39	シアナジン ⁺	0.001 mg/L	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
43	ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満	0.00008 mg/L未満
44	ジクワット	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満
46	ジチオカルバメート系農薬 ⁺	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
47	ジチオピル	0.009 mg/L	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満	0.00009 mg/L未満
48	シハロホップブチル	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
49	シマジン(CAT) ⁺	0.003 mg/L	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満	0.00003 mg/L未満
50	ジメタメトリン	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
51	ジメトエート	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
52	シメトリン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
53	ダイアジノン	0.003 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
54	ダイムロン	0.8 mg/L	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
55	ダゾメット、メタム(カーハム)及びメチルイソシアネート	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
56	チアジニル	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
57	チウラム	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
58	チオジカルブ	0.08 mg/L	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満	0.0008 mg/L未満
59	チオファネートメチル	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
60	チオベンカルブ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満

農薬類 (水質管理目標設定項目)		水源の名称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採水地点	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採水年月日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日	令和元年7月1日
No.	検査項目	目標値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
61	テフリルトリオン	0.002 mg/L	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満	0.00002 mg/L未満
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
63	トリクロビル	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
65	トリシクラゾール	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
66	トリフルラリン	0.06 mg/L	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満
67	ナプロ/パミド	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
68	バラコート	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
69	ビペロホス	0.0009 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
70	ピラクロニル	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
71	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
73	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
74	ピリプチカルブ	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
75	ピロキロン	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
76	フィプロニル	0.0005 mg/L	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満
77	フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
79	フェリムゾン	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
80	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満	0.00006 mg/L未満
81	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満	0.00007 mg/L未満
82	フェントラザミド	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
83	フサライド	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
84	ブタクロール	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
85	ブタミホス	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
86	ブプロフェジン	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
87	フルアジナム	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
88	ブレチラクロール	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
89	プロシミドン	0.09 mg/L	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満
90	プロチオホス	0.004 mg/L	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
91	プロピヨナゾール	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
92	プロピザミド	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
93	プロベナゾール	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
94	プロモブチド	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
95	ベノミル	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
96	ベンシクロン	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
97	ベンゾピシクロン	0.09 mg/L	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0009 mg/L未満
98	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
99	ベンタゾン	0.2 mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
100	ベンディメタリン	0.3 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
101	ベンフラカルブ	0.04 mg/L	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満	0.0001 mg/L未満
103	ベンフレセート	0.07 mg/L	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満	0.0007 mg/L未満
104	ホスチアゼート	0.003 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満	0.007 mg/L未満
106	メコプロップ(MCPPP)	0.05 mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
107	メソミル	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
108	メタラキシル	0.2 mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満	0.00004 mg/L未満
110	メトミノストロビン	0.04 mg/L	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
111	メトリブジン	0.03 mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
112	メフェナゼット	0.02 mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
113	メプロニル	0.1 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
114	モリネート	0.005 mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
農薬類検出指標値		1 以下※	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※農薬類としての目標値は各項目の「結果/目標値」の合計(検出指標値)で算出する。

†: クロロニトロフェン(CNP)には、CNP-アミノ体を含む。

‡: ジチオカルバメート系農薬には、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブを含み、二硫化炭素に換算した合計の濃度で示す。

原 水	着水井 クリプトスポリジウム等指標菌	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	平成31年4月8日	平成31年4月8日	平成31年4月8日	平成31年4月8日	平成31年4月8日	平成31年4月8日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		7.5 °C	10.3 °C	9.0 °C	7.5 °C	7.1 °C	6.2 °C
	水温		16.0 °C	15.1 °C	16.5 °C	16.1 °C	15.8 °C	15.4 °C
1	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL

原 水	着水井 クリプトスポリジウム等指標菌	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和元年10月7日	令和元年10月7日	令和元年10月7日	令和元年10月7日	令和元年10月7日	令和元年10月7日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		20.7 °C	20.1 °C	19.0 °C	22.4 °C	20.3 °C	21.6 °C
	水温		16.2 °C	16.1 °C	16.7 °C	16.1 °C	18.3 °C	16.8 °C
1	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL

原 水	着水井 クリプトスポリジウム等指標菌	水 源 の 名 称	八千代台系地下水	勝田台系地下水	米本系地下水	高津系地下水	睦系地下水	萱田系地下水
		採 水 場 所	八千代台浄水場着水井	勝田台浄水場着水井	米本浄水場着水井	高津浄水場着水井	睦浄水場着水井	萱田浄水場着水井
		採 水 年 月 日	令和2年1月14日	令和2年1月14日	令和2年1月14日	令和2年1月14日	令和2年1月14日	令和2年1月14日
No.	検 査 項 目		検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気温		8.7 °C	7.3 °C	5.5 °C	9.7 °C	6.0 °C	7.5 °C
	水温		15.4 °C	14.9 °C	16.2 °C	15.7 °C	15.5 °C	15.3 °C
1	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	嫌気性芽胞菌		0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL	0 個/100mL

浄水場及び給水場 (水質基準項目)		給 水 系 統	八千代台浄水場		勝田台浄水場		米本浄水場		高津浄水場	
		採 水 地 点	場内給水栓		場内給水栓		場内給水栓		場内給水栓	
		採 水 年 月 日	令和元年8月5日	令和2年2月3日	令和元年8月19日	令和2年2月17日	令和元年8月19日	令和2年2月17日	令和元年8月5日	令和2年2月3日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		31.7 ℃	8.7 ℃	26.7 ℃	11.1 ℃	25.8 ℃	12.1 ℃	28.5 ℃	11.2 ℃
	水 温		19.0 ℃	14.3 ℃	18.7 ℃	14.5 ℃	19.1 ℃	16.0 ℃	18.9 ℃	12.9 ℃
1	一般細菌	100個/ mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.30 mg/L	0.34 mg/L	0.17 mg/L	0.27 mg/L	0.02 mg/L	0.03 mg/L	0.45 mg/L	0.90 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L	0.09 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.10 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.22 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.11 mg/L	0.06 mg/L 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
23	クロホルム	0.06 mg/L 以下	0.008 mg/L	0.008 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.013 mg/L	0.013 mg/L	0.009 mg/L	0.008 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.007 mg/L	0.006 mg/L	0.008 mg/L	0.007 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.018 mg/L	0.018 mg/L	0.020 mg/L	0.017 mg/L	0.032 mg/L	0.030 mg/L	0.019 mg/L	0.018 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.005 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	0.006 mg/L	0.006 mg/L	0.005 mg/L	0.010 mg/L	0.009 mg/L	0.006 mg/L	0.006 mg/L
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.6 mg/L	11 mg/L	7.3 mg/L	8.8 mg/L	18 mg/L	19 mg/L	10 mg/L	13 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.011 mg/L	0.012 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	9.2 mg/L	9.8 mg/L	9.3 mg/L	10.2 mg/L	12.8 mg/L	12.6 mg/L	10.0 mg/L	13.5 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	67 mg/L	74 mg/L	67 mg/L	75 mg/L	59 mg/L	64 mg/L	71 mg/L	79 mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	167 mg/L	136 mg/L	149 mg/L	143 mg/L	194 mg/L	160 mg/L	170 mg/L	147 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	1.2 度	1.2 度	0.9 度	0.8 度
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L

浄水場及び給水場 (水質基準項目)		給 水 系 統	村上給水場		睦浄水場		萱田浄水場	
		採 水 地 点	場内給水栓		場内給水栓		場内給水栓	
		採 水 年 月 日	令和元年8月19日	令和2年2月17日	令和元年8月19日	令和2年2月17日	令和元年8月5日	令和2年2月3日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		26.9 ℃	11.0 ℃	26.6 ℃		28.9 ℃	10.8 ℃
	水 温		26.3 ℃	11.4 ℃	26.1 ℃	11.0 ℃	22.5 ℃	12.4 ℃
1	一般細菌	100個/ mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.40 mg/L	1.98 mg/L	1.53 mg/L	2.52 mg/L	1.36 mg/L	1.31 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.13 mg/L	0.12 mg/L	0.12 mg/L	0.13 mg/L	0.11 mg/L	0.10 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
16	スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.12 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.10 mg/L	0.06 mg/L 未満	0.11 mg/L	0.06 mg/L 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.015 mg/L	0.008 mg/L	0.010 mg/L	0.005 mg/L	0.011 mg/L	0.007 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.010 mg/L	0.009 mg/L	0.008 mg/L	0.007 mg/L	0.007 mg/L	0.005 mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.039 mg/L	0.028 mg/L	0.029 mg/L	0.020 mg/L	0.028 mg/L	0.018 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L	0.004 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.012 mg/L	0.009 mg/L	0.009 mg/L	0.006 mg/L	0.009 mg/L	0.006 mg/L
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.03 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満	0.1 mg/L 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13 mg/L	21 mg/L	14 mg/L	21 mg/L	13 mg/L	15 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.004 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.003 mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.6 mg/L	24.0 mg/L	14.8 mg/L	27.6 mg/L	13.7 mg/L	16.4 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	58 mg/L	84 mg/L	57 mg/L	88 mg/L	57 mg/L	75 mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	171 mg/L	187 mg/L	172 mg/L	200 mg/L	171 mg/L	145 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L

八千代台系給水栓(八千代台近隣公園)															採 水 年 月 日	平成31年4月2日	令和元年5月13日	令和元年6月10日	令和元年7月16日	令和元年8月5日	令和元年9月10日	令和元年10月1日	令和元年11月11日	令和元年12月9日	令和2年1月7日	令和2年2月10日	令和2年3月9日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	
	気 温		10.4 ℃	16.8 ℃	17.1 ℃	19.6 ℃	26.8 ℃	29.7 ℃	23.1 ℃	12.2 ℃	7.2 ℃	4.2 ℃	0.9 ℃	11.8 ℃													
	水 温		14.4 ℃	17.5 ℃	19.7 ℃	19.6 ℃	21.8 ℃	22.1 ℃	21.2 ℃	17.8 ℃	15.3 ℃	14.0 ℃	13.6 ℃	13.9 ℃													
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL													
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満															
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.46 mg/L			0.41 mg/L			0.26 mg/L			0.55 mg/L															
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L			0.09 mg/L			0.08 mg/L			0.09 mg/L															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満															
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満															
16	ビス(1-2-ジブロミナフレン及び1,3-ジブロミナフレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.08 mg/L			0.15 mg/L			0.06 mg/L 未満															
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満															
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L															
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満															
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.008 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L															
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.021 mg/L			0.021 mg/L			0.018 mg/L			0.018 mg/L															
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L															
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L			0.006 mg/L															
30	プロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満															
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満															
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満															
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満															
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満															
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14 mg/L			9.5 mg/L			10 mg/L			10 mg/L															
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L															
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.7 mg/L	10.3 mg/L	11.7 mg/L	10.3 mg/L	9.3 mg/L	9.9 mg/L	10.2 mg/L	9.6 mg/L	11.2 mg/L	10.9 mg/L	12.2 mg/L	14.0 mg/L													
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	79 mg/L			67 mg/L			73 mg/L			72 mg/L															
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	159 mg/L			161 mg/L			158 mg/L			150 mg/L															
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満															
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満													
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満															
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L													
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1													
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し													
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し													
50	色 度	5度以下	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度													
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.1 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度													
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L													

勝田台系給水栓(勝田区会館)		採 水 年 月 日	平成31年4月15日	令和元年5月13日	令和元年6月10日	令和元年7月16日	令和元年8月19日	令和元年9月10日	令和元年10月15日	令和元年11月11日	令和元年12月9日	令和2年1月20日	令和2年2月10日	令和2年3月9日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		15.6℃	16.7℃	17.7℃	19.7℃	26.4℃	31.5℃	17.5℃	17.5℃	12.4℃	5.7℃	1.8℃	10.9℃
	水 温		15.2℃	17.1℃	18.8℃	18.8℃	21.8℃	21.2℃	19.8℃	17.7℃	15.0℃	13.5℃	12.7℃	14.0℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.15 mg/L			0.17 mg/L			0.21 mg/L			0.22 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L			0.08 mg/L			0.08 mg/L			0.09 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.23 mg/L			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.017 mg/L			0.018 mg/L			0.019 mg/L			0.017 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	8.2 mg/L			7.3 mg/L			7.5 mg/L			7.1 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.1 mg/L	9.0 mg/L	9.7 mg/L	9.2 mg/L	9.5 mg/L	9.4 mg/L	10.1 mg/L	9.0 mg/L	9.7 mg/L	9.6 mg/L	10.1 mg/L	10.9 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	63 mg/L			66 mg/L			72 mg/L			66 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	147 mg/L			152 mg/L			148 mg/L			134 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L

米本系給水栓(八千代市立郷土博物館)															
採 水 年 月 日		平成31年4月2日	令和元年5月13日	令和元年6月10日	令和元年7月16日	令和元年8月19日	令和元年9月10日	令和元年10月1日	令和元年10月1日	令和元年11月11日	令和元年12月9日	令和2年1月20日	令和2年2月10日	令和2年3月9日	
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	
	気 温		8.6 ℃	16.6 ℃	17.6 ℃	20.6 ℃	27.1 ℃	29.3 ℃	23.0 ℃	14.3 ℃	3.5 ℃	6.5 ℃	5.9 ℃	13.3 ℃	
	水 温		14.7 ℃	18.4 ℃	21.1 ℃	20.5 ℃	25.0 ℃	24.3 ℃	23.3 ℃	19.4 ℃	15.4 ℃	13.2 ℃	12.8 ℃	14.2 ℃	
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/m	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.03 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L			0.09 mg/L			0.08 mg/L			0.09 mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.14 mg/L			0.27 mg/L			0.06 mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.014 mg/L			0.016 mg/L			0.016 mg/L			0.014 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L			0.009 mg/L			0.009 mg/L			0.008 mg/L			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.037 mg/L			0.037 mg/L			0.037 mg/L			0.033 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.011 mg/L			0.011 mg/L			0.011 mg/L			0.010 mg/L			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	18 mg/L			18 mg/L			19 mg/L			17 mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.008 mg/L			0.008 mg/L			0.011 mg/L			0.010 mg/L			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.8 mg/L	12.8 mg/L	12.9 mg/L	12.7 mg/L	12.9 mg/L	12.7 mg/L	12.9 mg/L	12.8 mg/L	12.8 mg/L	12.7 mg/L	12.9 mg/L	13.5 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	64 mg/L			61 mg/L			62 mg/L			60 mg/L			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	167 mg/L			218 mg/L			203 mg/L			155 mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
50	色 度	5 度以下	0.9 度	1.0 度	0.9 度	1 度	0.9 度	1.3 度	1.5 度	0.9 度	1.3 度	1.2 度	1.3 度	1.0 度	
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	

高津系給水栓(飯盛台児童公園)														
採 水 年 月 日			平成31年4月2日	令和元年5月13日	令和元年6月10日	令和元年7月16日	令和元年8月5日	令和元年9月10日	令和元年10月1日	令和元年11月11日	令和元年12月9日	令和2年1月7日	令和2年2月10日	令和2年3月9日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		11.8 ℃	19.1 ℃	17.6 ℃	20.1 ℃	26.7 ℃	29.9 ℃	23.5 ℃	12.5 ℃	6.0 ℃	2.4 ℃	5.9 ℃	10.2 ℃
	水 温		15.3 ℃	17.4 ℃	19.6 ℃	19.9 ℃	21.6 ℃	22.9 ℃	21.6 ℃	18.3 ℃	15.2 ℃	13.1 ℃	12.7 ℃	13.9 ℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.66 mg/L			0.74 mg/L			0.59 mg/L			0.95 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10 mg/L			0.09 mg/L			0.09 mg/L			0.10 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.09 mg/L			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロホルム	0.06 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.008 mg/L			0.006 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.024 mg/L			0.022 mg/L			0.022 mg/L			0.018 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			0.003 mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L			0.01 mg/L			0.01 mg/L			0.01 mg/L		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14 mg/L			11 mg/L			12 mg/L			12 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	16.1 mg/L	12.0 mg/L	13.8 mg/L	12.5 mg/L	10.4 mg/L	13.8 mg/L	12.9 mg/L	12.4 mg/L	14.8 mg/L	12.9 mg/L	15.9 mg/L	19.0 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	76 mg/L			73 mg/L			78 mg/L			77 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	166 mg/L			178 mg/L			172 mg/L			157 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.7 度	0.7 度	0.7 度	0.7 度	0.8 度	0.7 度	0.8 度	0.7 度	0.7 度	0.7 度	0.7 度	0.7 度
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L

村上系給水栓(7丁目公会堂)															
採 水 年 月 日			平成31年4月15日	令和元年5月13日	令和元年6月10日	令和元年7月16日	令和元年8月19日	令和元年9月10日	令和元年10月15日	令和元年11月11日	令和元年12月9日	令和2年1月20日	令和2年2月10日	令和2年3月9日	
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		18.9 ℃	16.6 ℃	17.7 ℃	19.8 ℃	26.0 ℃	29.1 ℃	17.9 ℃	12.9 ℃	5.0 ℃	6.3 ℃	2.2 ℃	11.4 ℃	
	水 温		14.4 ℃	17.8 ℃	21.2 ℃	21.1 ℃	26.6 ℃	25.4 ℃	22.8 ℃	18.4 ℃	14.4 ℃	11.5 ℃	11.2 ℃	12.4 ℃	
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.30 mg/L			1.52 mg/L			1.77 mg/L			1.70 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.11 mg/L			0.12 mg/L			0.11 mg/L			0.12 mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.10 mg/L			0.06 mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L			0.007 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.010 mg/L			0.008 mg/L			0.012 mg/L			0.008 mg/L			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.025 mg/L			0.026 mg/L			0.031 mg/L			0.025 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			0.009 mg/L			0.009 mg/L			0.008 mg/L			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.004 mg/L			0.002 mg/L			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満			0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	21 mg/L			13 mg/L			18 mg/L			15 mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	24.6 mg/L	15.1 mg/L	19.4 mg/L	17.7 mg/L	16.3 mg/L	19.1 mg/L	24.1 mg/L	15.7 mg/L	19.7 mg/L	20.5 mg/L	23.8 mg/L	28.3 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	61 mg/L			61 mg/L			83 mg/L			66 mg/L			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	173 mg/L			190 mg/L			180 mg/L			161 mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.6 度	
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	

睦生給水栓(やちよ農業交流センター) 探 水 年 月 日 平成31年4月2日 令和元年5月13日 令和元年6月10日 令和元年7月16日 令和元年8月19日 令和元年9月10日 令和元年10月1日 令和元年11月11日 令和元年12月9日 令和2年1月20日 令和2年2月10日 令和2年3月9日															
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		14.1 ℃	17.8 ℃	17.1 ℃	19.8 ℃	26.7 ℃	19.8 ℃	26.5 ℃	14.3 ℃	3.6 ℃	8.9 ℃	2.3 ℃	12.7 ℃	
	水 温		14.2 ℃	18.0 ℃	20.8 ℃	22.0 ℃	27.0 ℃	26.2 ℃	24.9 ℃	19.5 ℃	15.3 ℃	11.9 ℃	11.3 ℃	12.6 ℃	
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.60 mg/L			1.75 mg/L			1.73 mg/L			1.83 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.13 mg/L			0.12 mg/L			0.12 mg/L			0.13 mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			0.10 mg/L			0.06 mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.006 mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.009 mg/L			0.008 mg/L			0.009 mg/L			0.006 mg/L			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.023 mg/L			0.022 mg/L			0.024 mg/L			0.019 mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.03 mg/L			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	22 mg/L			13 mg/L			16 mg/L			15 mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	27.8 mg/L	17.0 mg/L	21.3 mg/L	18.3 mg/L	15.5 mg/L	19.6 mg/L	21.7 mg/L	17.2 mg/L	20.6 mg/L	21.6 mg/L	24.9 mg/L	32.3 mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	72 mg/L			63 mg/L			75 mg/L			66 mg/L			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	182 mg/L			192 mg/L			208 mg/L			161 mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	
50	色 度	5 度以下	0.6 度	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	

萱田系給水栓(上ノ山公園)		採 水 年 月 日	平成31年4月2日	令和元年5月13日	令和元年6月10日	令和元年7月16日	令和元年8月5日	令和元年9月10日	令和元年10月1日	令和元年11月11日	令和元年12月9日	令和2年1月7日	令和2年2月10日	令和2年3月9日
No.	検 査 項 目	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
	気 温		11.1 ℃	18.2 ℃	17.8 ℃	20.3 ℃	30.5 ℃	30.4 ℃	23.0 ℃	13.1 ℃	5.3 ℃	2.5 ℃	0.4 ℃	9.3 ℃
	水 温		13.1 ℃	17.8 ℃	21.3 ℃	21.2 ℃	24.7 ℃	24.9 ℃	23.2 ℃	16.8 ℃	12.8 ℃	10.5 ℃	10.5 ℃	12.2 ℃
1	一般細菌	100個 /mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.36 mg/L			1.46 mg/L			1.44 mg/L			1.72 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12 mg/L			0.12 mg/L			0.12 mg/L			0.11 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満			0.07 mg/L			0.11 mg/L			0.06 mg/L 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.010 mg/L			0.008 mg/L			0.009 mg/L			0.006 mg/L		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.024 mg/L			0.022 mg/L			0.024 mg/L			0.018 mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.003 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	20 mg/L			13 mg/L			15 mg/L			14 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	25.0 mg/L	15.6 mg/L	19.7 mg/L	17.2 mg/L	13.8 mg/L	18.4 mg/L	19.7 mg/L	16.0 mg/L	19.3 mg/L	17.1 mg/L	21.8 mg/L	27.2 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	71 mg/L			63 mg/L			73 mg/L			70 mg/L		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	177 mg/L			181 mg/L			188 mg/L			165 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
49	臭 気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
50	色 度	5 度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
51	濁 度	2 度以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
	残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L

給水栓 (水質管理目標設定項目)		給 水 区 域	八千代台浄水場系	勝田台浄水場系	米本浄水場系	高津浄水場系	村上給水場系	睦浄水場系	萱田浄水場系
		採 水 場 所	八千代台近隣公園	勝田区会館	八千代市立郷土博物館	飯盛台児童公園	勝田台7丁目公会堂	やちよ農業交流センター	上ノ山公園
		採 水 年 月 日	令和元年7月16日	令和元年7月16日	令和元年7月16日	令和元年7月16日	令和元年7月16日	令和元年7月16日	令和元年7月16日
No.	検 査 項 目	目 標 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満
5	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満	0.04 mg/L 未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
7	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
8	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
9	残留塩素	1.0 mg/L 以下	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
10	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 ～ 100 mg/L	67 mg/L	66 mg/L	61 mg/L	73 mg/L	61 mg/L	63 mg/L	63 mg/L
11	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.008 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
12	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.0 mg/L 未満	2.3 mg/L	2.5 mg/L
13	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
14	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
15	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.5 mg/L
16	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
17	蒸発残留物	30 ～ 200 mg/L	161 mg/L	152 mg/L	218 mg/L	178 mg/L	190 mg/L	192 mg/L	181 mg/L
18	濁 度	1 度 以下	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度	0.0 度
19	pH値	7.5 程度	8.1	8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	7.8
20	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.8	-0.9	-0.7
21	従属栄養細菌	2000 個/mL 以下(暫定)	7 個/mL	13 個/mL	84 個/mL	46 個/mL	6 個/mL	11 個/mL	6 個/mL
22	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
23	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L

残留塩素濃度 単位：[mg/L]

毎日水質検査	八千代台浄水場系末端給水栓			勝田台浄水場系末端給水栓			米本浄水場系末端給水栓			高津浄水場系末端給水栓			村上給水場系末端給水栓			睦浄水場系末端給水栓			萱田浄水場系末端給水栓		
月	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り
4	0.71			0.56			0.50			0.54			0.44			0.61			0.60		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.41			0.41			0.38			0.40			0.32			0.44			0.43		
5	0.67			0.53			0.50			0.52			0.47			0.66			0.65		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.50			0.39			0.30			0.35			0.30			0.40			0.45		
6	0.61			0.58			0.47			0.49			0.42			0.64			0.64		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.42			0.41			0.30			0.31			0.26			0.35			0.38		
7	0.62			0.55			0.48			0.49			0.49			0.63			0.58		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.45			0.40			0.33			0.34			0.33			0.42			0.43		
8	0.68			0.55			0.51			0.53			0.47			0.73			0.62		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.47			0.41			0.28			0.37			0.31			0.55			0.45		
9	0.66			0.59			0.51			0.52			0.47			0.72			0.63		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.43			0.29			0.27			0.33			0.30			0.58			0.45		
10	0.60			0.60			0.40			0.52			0.48			0.69			0.65		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.44			0.41			0.21			0.30			0.31			0.53			0.41		
11	0.62			0.50			0.40			0.56			0.54			0.68			0.64		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.42			0.35			0.29			0.38			0.40			0.50			0.51		
12	0.65			0.56			0.45			0.57			0.56			0.71			0.66		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.41			0.30			0.25			0.41			0.44			0.48			0.56		
1	0.62			0.51			0.40			0.61			0.55			0.71			0.66		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.47			0.43			0.30			0.45			0.41			0.45			0.50		
2	0.61			0.50			0.37			0.58			0.52			0.63			0.63		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.37			0.37			0.29			0.37			0.37			0.48			0.45		
3	0.58			0.52			0.41			0.55			0.51			0.63			0.60		
	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし	5	異常なし	異常なし
	0.37			0.41			0.25			0.44			0.38			0.45			0.45		
最高値	0.71	—	—	0.60	—	—	0.51	—	—	0.61	—	—	0.56	—	—	0.73	—	—	0.66	—	—
最低値	0.37	—	—	0.29	—	—	0.21	—	—	0.30	—	—	0.26	—	—	0.35	—	—	0.38	—	—

放射性物質の検査結果
○原水

試料採水年月日	八千代台浄水場			勝田台浄水場			米本浄水場			高津浄水場			睦浄水場			萱田浄水場		
	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137
令和2年1月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5
令和元年10月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
令和元年7月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
平成31年4月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6

I131:ヨウ素131, Cs134:セシウム134, Cs137:セシウム137

○浄水

試料採水年月日	八千代台浄水場			勝田台浄水場			米本浄水場			高津浄水場			村上給水場			睦浄水場			萱田浄水場		
	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137	I131	Cs134	Cs137
令和2年1月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
令和元年10月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
令和元年7月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
平成31年4月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6

I131:ヨウ素131, Cs134:セシウム134, Cs137:セシウム137

- *「不検出」とは、検出限界値未満であることを表します。
- *「検出限界値」とは、その分析方法で検出できる最低濃度のことをいいます。
- * 目標値・指標値について
国が示した水道水中の目標値
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計):10ベクレル/kg

令和元年度 水質検査結果

八千代市上下水道局 上水道課

〒276-0044

千葉県八千代市萱田町596-5

TEL : 047-483-6587

FAX : 047-483-6111