

# III 警戒防

# 1 消防施設・装備

## (1) 消防本部・消防署車両配置状況

(令和7年4月1日現在)

車両種別	所 属	消 防 署					計	
		消 防 本 部	中 央 消 防 署	八 千 代 台 分 署	睦 分 署	東 消 防 署		勝 田 台 分 署
消防ポンプ自動車			1			1	1	3
非常用消防ポンプ自動車						1		1
水槽付消防ポンプ自動車				2	1	1	1	5
非常用水槽付消防ポンプ自動車					1			1
化学消防ポンプ自動車			1					1
はしご付消防自動車			1			1		2
小型動力ポンプ付水槽車						1		1
救助工作車			1					1
高規格救急自動車			2	1	1	1	1	6
非常用救急自動車			1			1		2
指揮車		1						1
非常用指揮車		1						1
火災原因調査車			1					1
広報車						1		1
支援車（資機材搬送車）			1					1
支援車（Ⅱ型）						1		1
隊員輸送車		1						1
連絡車		5						5
乗用車		1						1
計		9	9	3	3	9	3	36

## (2) 消防用車両一覧表

(令和7年4月1日現在)

所属		区分	車種	ポンプ 級別	登録年月	排気量 (L)	備考
消防本部	消防総務課		連絡車		R 6. 6	1.99	
			乗用車		R 6. 6	1.99	
	予防課		連絡車		H30. 7	0.65	
			連絡車		H30. 7	0.65	
			連絡車		R 5. 12	1.99	
	警防課		連絡車		H29. 5	0.65	
			指揮車		H21.10	1.99	
			指揮車		H16. 7	0.65	非常用
			隊員輸送車		H17. 1	4.00	
	消防署	中央消防署		消防ポンプ自動車	A-2	H27. 3	4.00
			化学消防ポンプ自動車	A-2	H27. 2	6.40	1,300ℓ・薬液(500ℓ)
			救助工作車(Ⅱ型)		H19. 2	6.40	照明装置・クレーン付
			はしご付消防自動車		H19.11	8.86	38m級
			高規格救急自動車		R 5. 9	2.69	
			高規格救急自動車		R 6. 12	2.69	
			救急自動車		H29. 2	2.69	非常用
			支援車(資機材搬送車)		H15. 1	4.21	
			火災原因調査車		R 6. 6	1.99	
八千代台分署			水槽付消防ポンプ自動車	A-2	R 6. 1	4.00	1,300ℓ
			水槽付消防ポンプ自動車	A-2	H30. 3	4.00	1,300ℓ・災害対応型
			高規格救急自動車		R 5. 3	2.48	
睦分署			水槽付消防ポンプ自動車	A-2	H30. 3	5.12	1,500ℓ・災害対応型
			水槽付消防ポンプ自動車	A-2	H13. 2	7.96	1,500ℓ・非常用
			高規格救急自動車		R 1. 7	2.69	
東消防署			消防ポンプ自動車	A-2	H27. 3	4.00	
			消防ポンプ自動車	A-2	H14. 2	4.89	非常用
			水槽付消防ポンプ自動車	A-2	H17. 3	6.40	1,500ℓ
			小型動力ポンプ付水槽車	B-2	H21.11	9.83	10,000ℓ
			はしご付消防自動車		H21.12	8.86	30m級
			高規格救急自動車		H30. 1	2.69	
			救急自動車		H26. 2	2.69	非常用
			支援車(Ⅱ型)		R 4. 3	5.19	
			広報車		H16. 7	0.65	
勝田台分署			消防ポンプ自動車	A-2	H21.10	4.00	
			水槽付消防ポンプ自動車	A-2	H17. 3	6.40	1,500ℓ・災害対応型
			高規格救急自動車		R 2.11	2.69	

### (3) 新設防火水槽

(令和6年度)

	設置場所	容量(m <sup>3</sup> )	設置数	備考
1	米本2418-1	40	1	私設(協定)
2	大和田新田647-6	40	1	
3	村上南1-4-1	40	1	
計			3	

### (4) 新設消火栓

(令和6年度)

	設置場所	単口	双口	設置数	備考
1	島田台772-9	75		1	公設
2	島田台754-6	100		1	
3	桑橋868	100		1	
4	桑橋115	100		1	
5	上高野1107	100		1	
6	大和田新田672	150		1	
計				6	

## (5) 消防水利の保有数


### ① 防火水槽保有数

(令和7年4月1日現在)

容 量		保有数
40 m <sup>3</sup> 以上	公 設	354
	私 設	234
40 m <sup>3</sup> 未満	公 設	100
計		688

### ② 防火水槽保有数の推移

(各年4月1日現在)

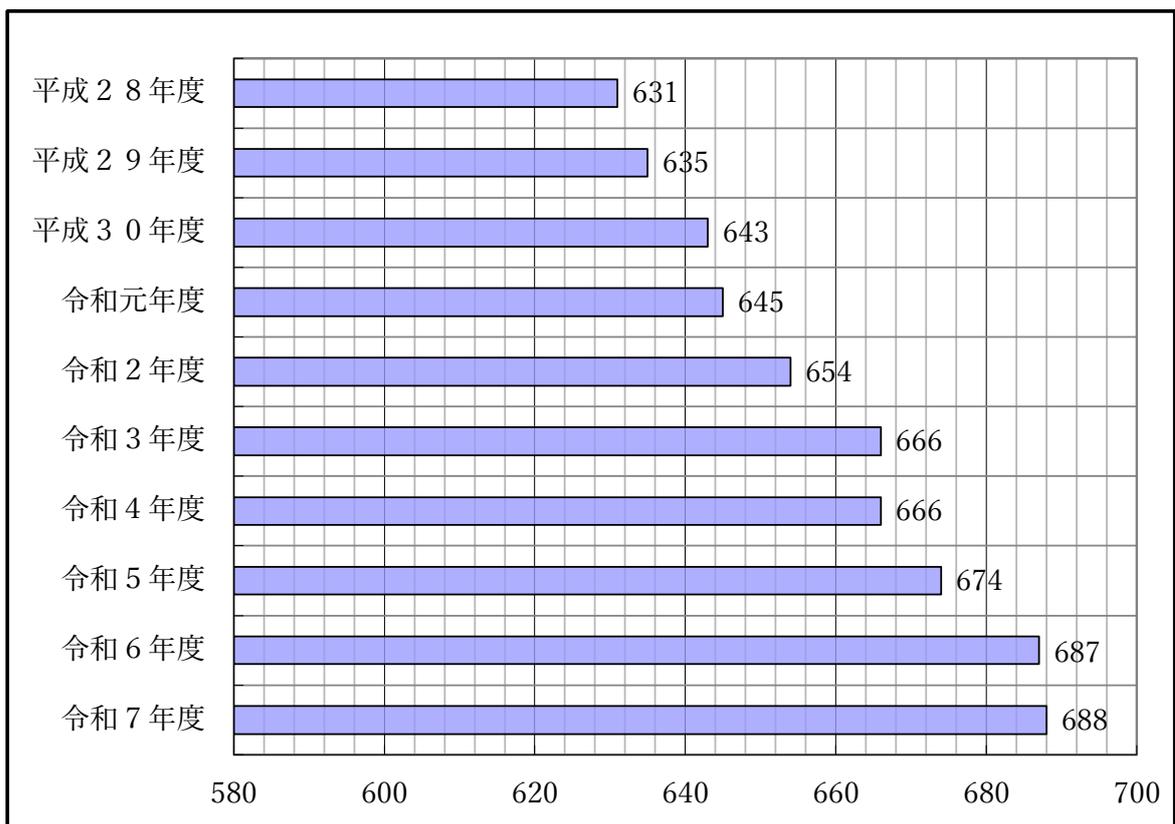

### ③ 消火栓保有数

(令和7年4月1日現在)

	双口	単口	計
600mm		1	1
450mm		3	3
400mm	7	2	9
350mm	3	1	4
300mm	83	7	90
250mm	33	19	52
200mm	241	67	308
150mm		697	697
125mm			
100mm		593	593
75mm		433	433
計	367	1,823	2,190

### ④ 消火栓保有数の推移

(各年4月1日現在)

